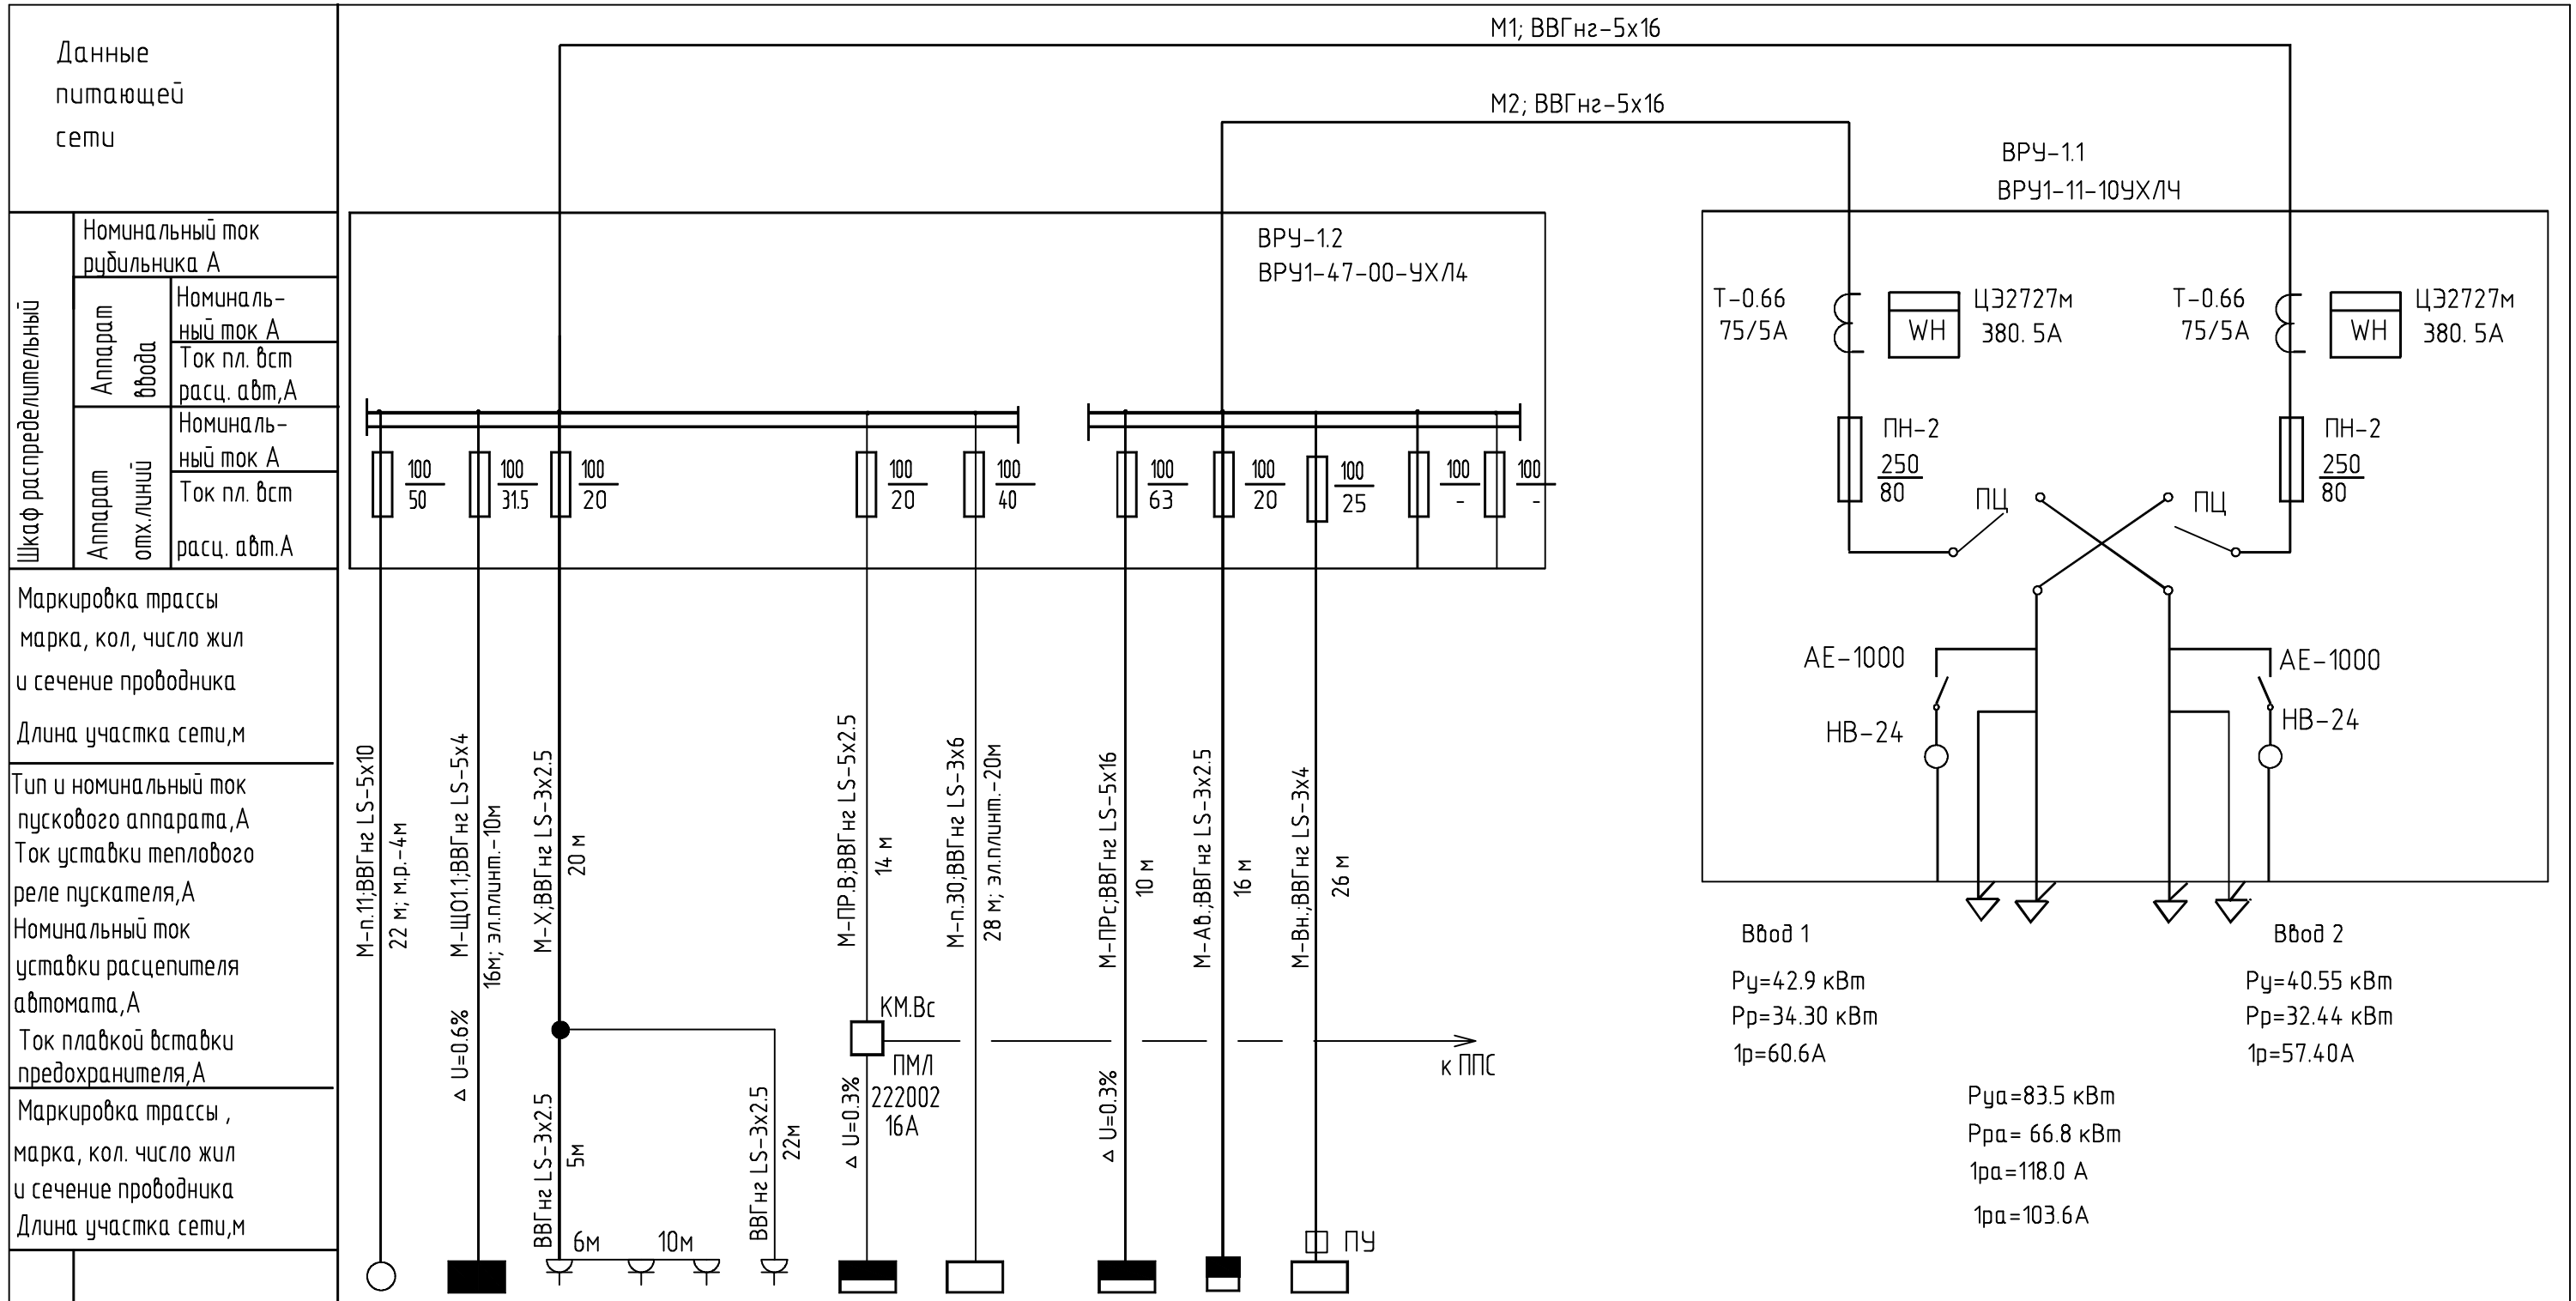
Данные питающей сети
Шкаф распределительный
Номинальный ток рубильника А
Аппарат ввода
Номиналь-ный ток А
Ток пл. вст расц. авт,А
Аппарат отх.линий
Номиналь-ный ток А
Ток пл. вст расц. авт.А
Маркировка трассы марка, кол, число жил и сечение проводника
Длина участка сети,м
Тип и номинальный ток пускового аппарата,А
Ток уставки теплового реле пускателя,А
Номинальный ток уставки расцепителя автомата,А
Ток плавкой вставки предохранителя,А
Маркировка трассы , марка, кол. число жил и сечение проводника
Длина участка сети,м
Электроприемник
и по плану
Тип
Номинальная мощность, КВт
Ток,А
1 ном
1 пуск
Наименование механизма и и по техноло-гическому плану
п.11
Щ01.1
п.21
п.20
п.20
п.24
ПР.Вс
п.30
ПРс
АП-50 2МТ
Вн
22.6
5.3
0.16+0.7+0.7+0.5
5.24
0.7+4+3
35.95
0.6
4.0
40.0
9.4
9.4
8.34
35.0
61.46
2.7
18.0
Электроплита
Щит освещения столовой
Ларь холодильный ШВН 3У-1-340-00
Шкаф холодильный ШХ-1.0 Полаир
Шкаф холодильный ШХ-1.0 Полаир
Шкаф холодильный ШХ-0.7 Полаир
Шкаф вентиляции
Линия раздачи
Силовой щит столовой
Аварийное освещение
Водонагреватель
М1; ВВГнг-5х16
М2; ВВГнг-5х16
ВРУ-1.1
ВРУ1-11-10УХЛ4
ВРУ-1.2
ВРУ1-47-00-УХЛ4
Т-0.66 75/5А
WH
ЦЭ2727м 380. 5А
ПН-2 250/80
ПЦ
АЕ-1000
НВ-24
Ввод 1
Ру=42.9 кВт
Рр=34.30 кВт
Iр=60.6А
Ввод 2
Ру=40.55 кВт
Рр=32.44 кВт
Iр=57.40А
Руа=83.5 кВт
Рра= 66.8 кВт
Iра=118.0 А
Iра=103.6А
100/50
100/31.5
100/20
100/20
100/40
100/63
100/20
100/25
100/-
100/-
М-п.11;ВВГнг LS-5х10
22 м; м.р.-4м
М-ЩО1.1;ВВГнг LS-5х4
16м; эл.плинт.-10м
М-Х;ВВГнг LS-3х2.5
20 м
М-ПР.В;ВВГнг LS-5х2.5
14 м
М-п.30;ВВГнг LS-3х6
28 м; эл.плинт.-20м
М-ПРс;ВВГнг LS-5х16
10 м
М-АВ.;ВВГнг LS-3х2.5
16 м
М-Вн.;ВВГнг LS-3х4
26 м
КМ.Вс
ПМЛ 222002 16А
к ППС
ПУ
Δ U=0.6%
Δ U=0.3%
Δ U=0.3%
ВВГнг LS-3х2.5
5м
6м
10м
ВВГнг LS-3х2.5
22м
Взам. инв.N
Подпись и дата
Инв.N подл.
Изм.
Кол.уч.
Лист
N%док
Подпись
Дата
Гл. спец.
Зонов А.Д.
10.09
Инженер
Черкасова
10.09
2/2009-06-2-П-ЭМ
Капитальный ремонт здания МОУ "СОШ N10" по ул. Г.Успенского.9 г.Перми
Стадия
Лист
Листов
Р
3
Однолинейная расчетная схема ВРУ1с (столовая).
ЗАО "Пермпромпроект"
КОПИРОВАЛ