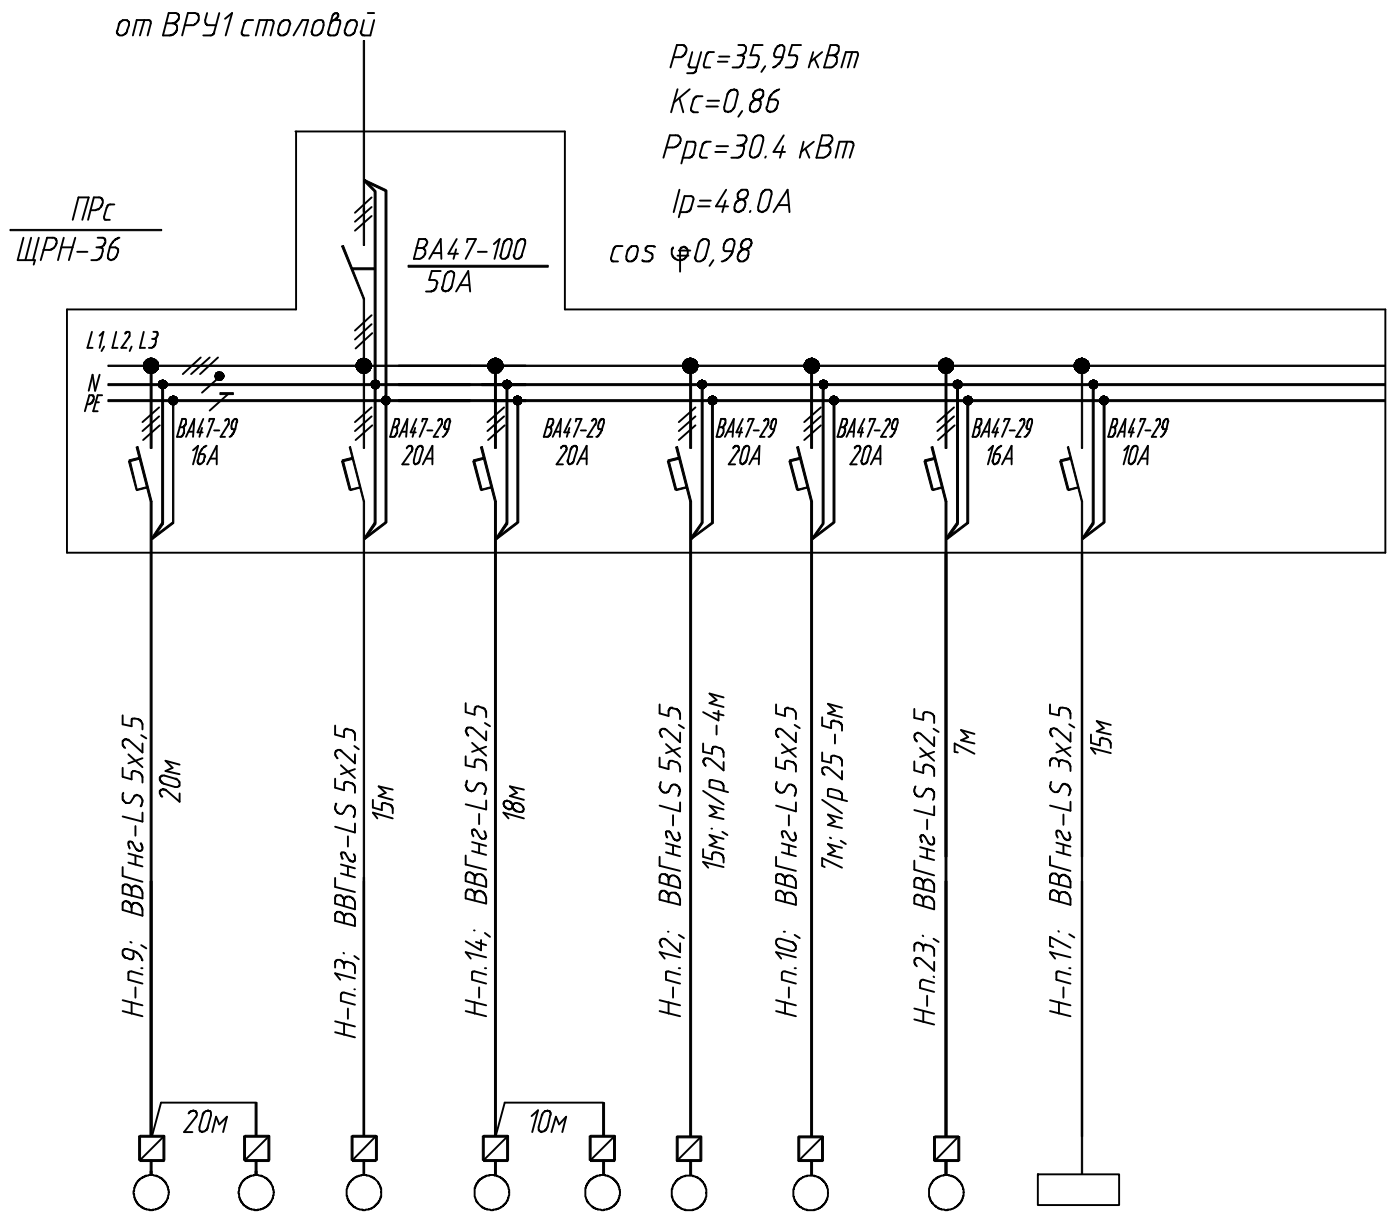

п.22	п.9	п.13	п.9	п.14	п.12	п.10	п.23	п.17	
–	–	–			–	–	–	–	
0.75+	1.5	7.5	1.5+6.0		6.5	9.5	1.1	1.6	
3.9		15.2	13.2		13.2	16.8	2.2	3.2	
Картофеле-чистка	Электро-привод	Посудомоеч-ная машина	Электро-привод	Кипятильник	Сковорода	Пароконвек-томат	Тестомес	Шкаф расстоечный	

Данные питающей сети	
Шинопровод распред.пункт	Тип / Iн, А Расцепитель, А
	Тип, напряжение, Уст. мощность, кВт Расчетный ток, А
Аппарат отходящей линии	Тип / Iн, А Расцепитель или плавкая вставка, А
Марка и сечение проводника	Маркировка или длина участка сети
Пусковой аппарат	Тип / Iн, А Расцепитель автомата, уставка, А; нагрева-тельный элемент тепл. реле, Т-тепл.,уставка,А
Марка и сечение проводника	Маркировка или длина участка сети
Электроприемник	Условное обозначение на плане
	Номер по плану
	Тип
	Рн, кВт
	Ток,А: Iн, А
	Iп, А
	Наименование механизма по плану

Изм.	Кол.уч.	Лист	N%док.	Подпись	Дата			
Гл. спец.		Зонов А.Д.			10.09			
Инженер		Черкасова			10.09			

2/2009-06-2-П-ЭМ

Капитальный ремонт здания МОУ "СОШ N10" по ул. Г.Успенского.9 г.Перми

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Однолинейная расчетная схема силового щита ПРс(столовая)

ЗАО "Пермпромпроект"

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А3