

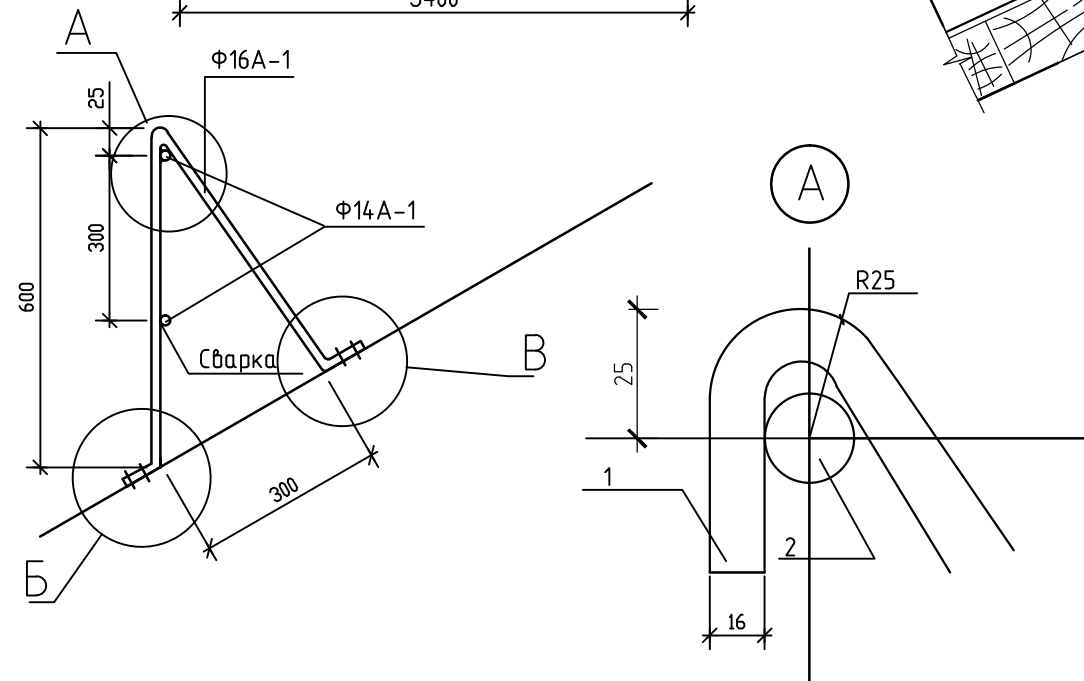
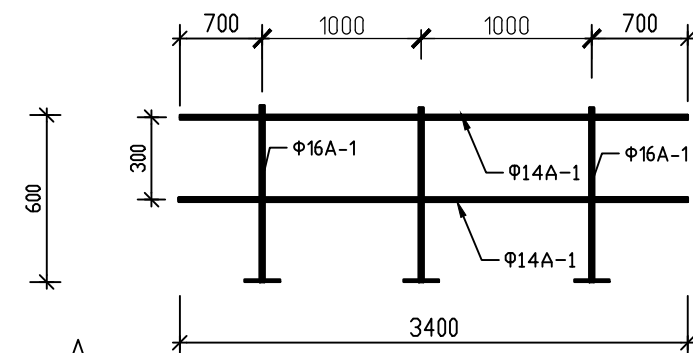
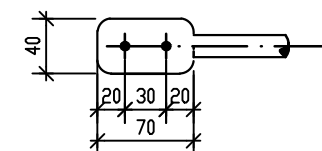





Б

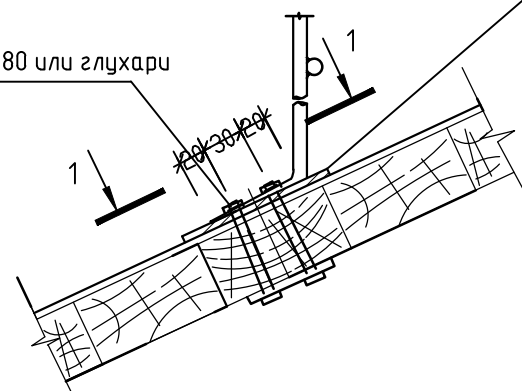

Спецификация изделий на снегозадержатель трубчатый БСЗТ



ДЕТАЛЬ СТЫКА

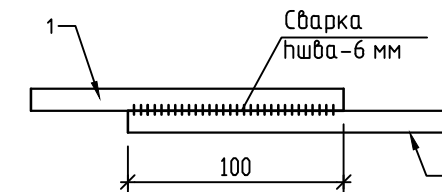

Снегозадержатель трубчатый БСЗТ



Узел соединения снегозадержателей БСЗТ

1. Металлические конструкции зачистить, окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунта ГФ-021.
2. Сварку производить ручной дуговой электросваркой по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75*. Высоту неогovorенных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее 5 мм.

68/11 – KP

						68/11 – КР					
						МАОУ "Гимназия №10" г. Пермь					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Противоаварийные мероприятия (чердачное перекрытие, кровля) двухэтажного здания МАОУ "Гимназии №10" г. Пермь, по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул. Проспект Парковых, 27.			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Власов А.В.			12.2011				РП	55	
Разработал		Борчанинов			12.2011						
Разработал		Сорзубов			12.2011						
						Ограждение противопожарное кровельное			ООО "Атриум-С"		