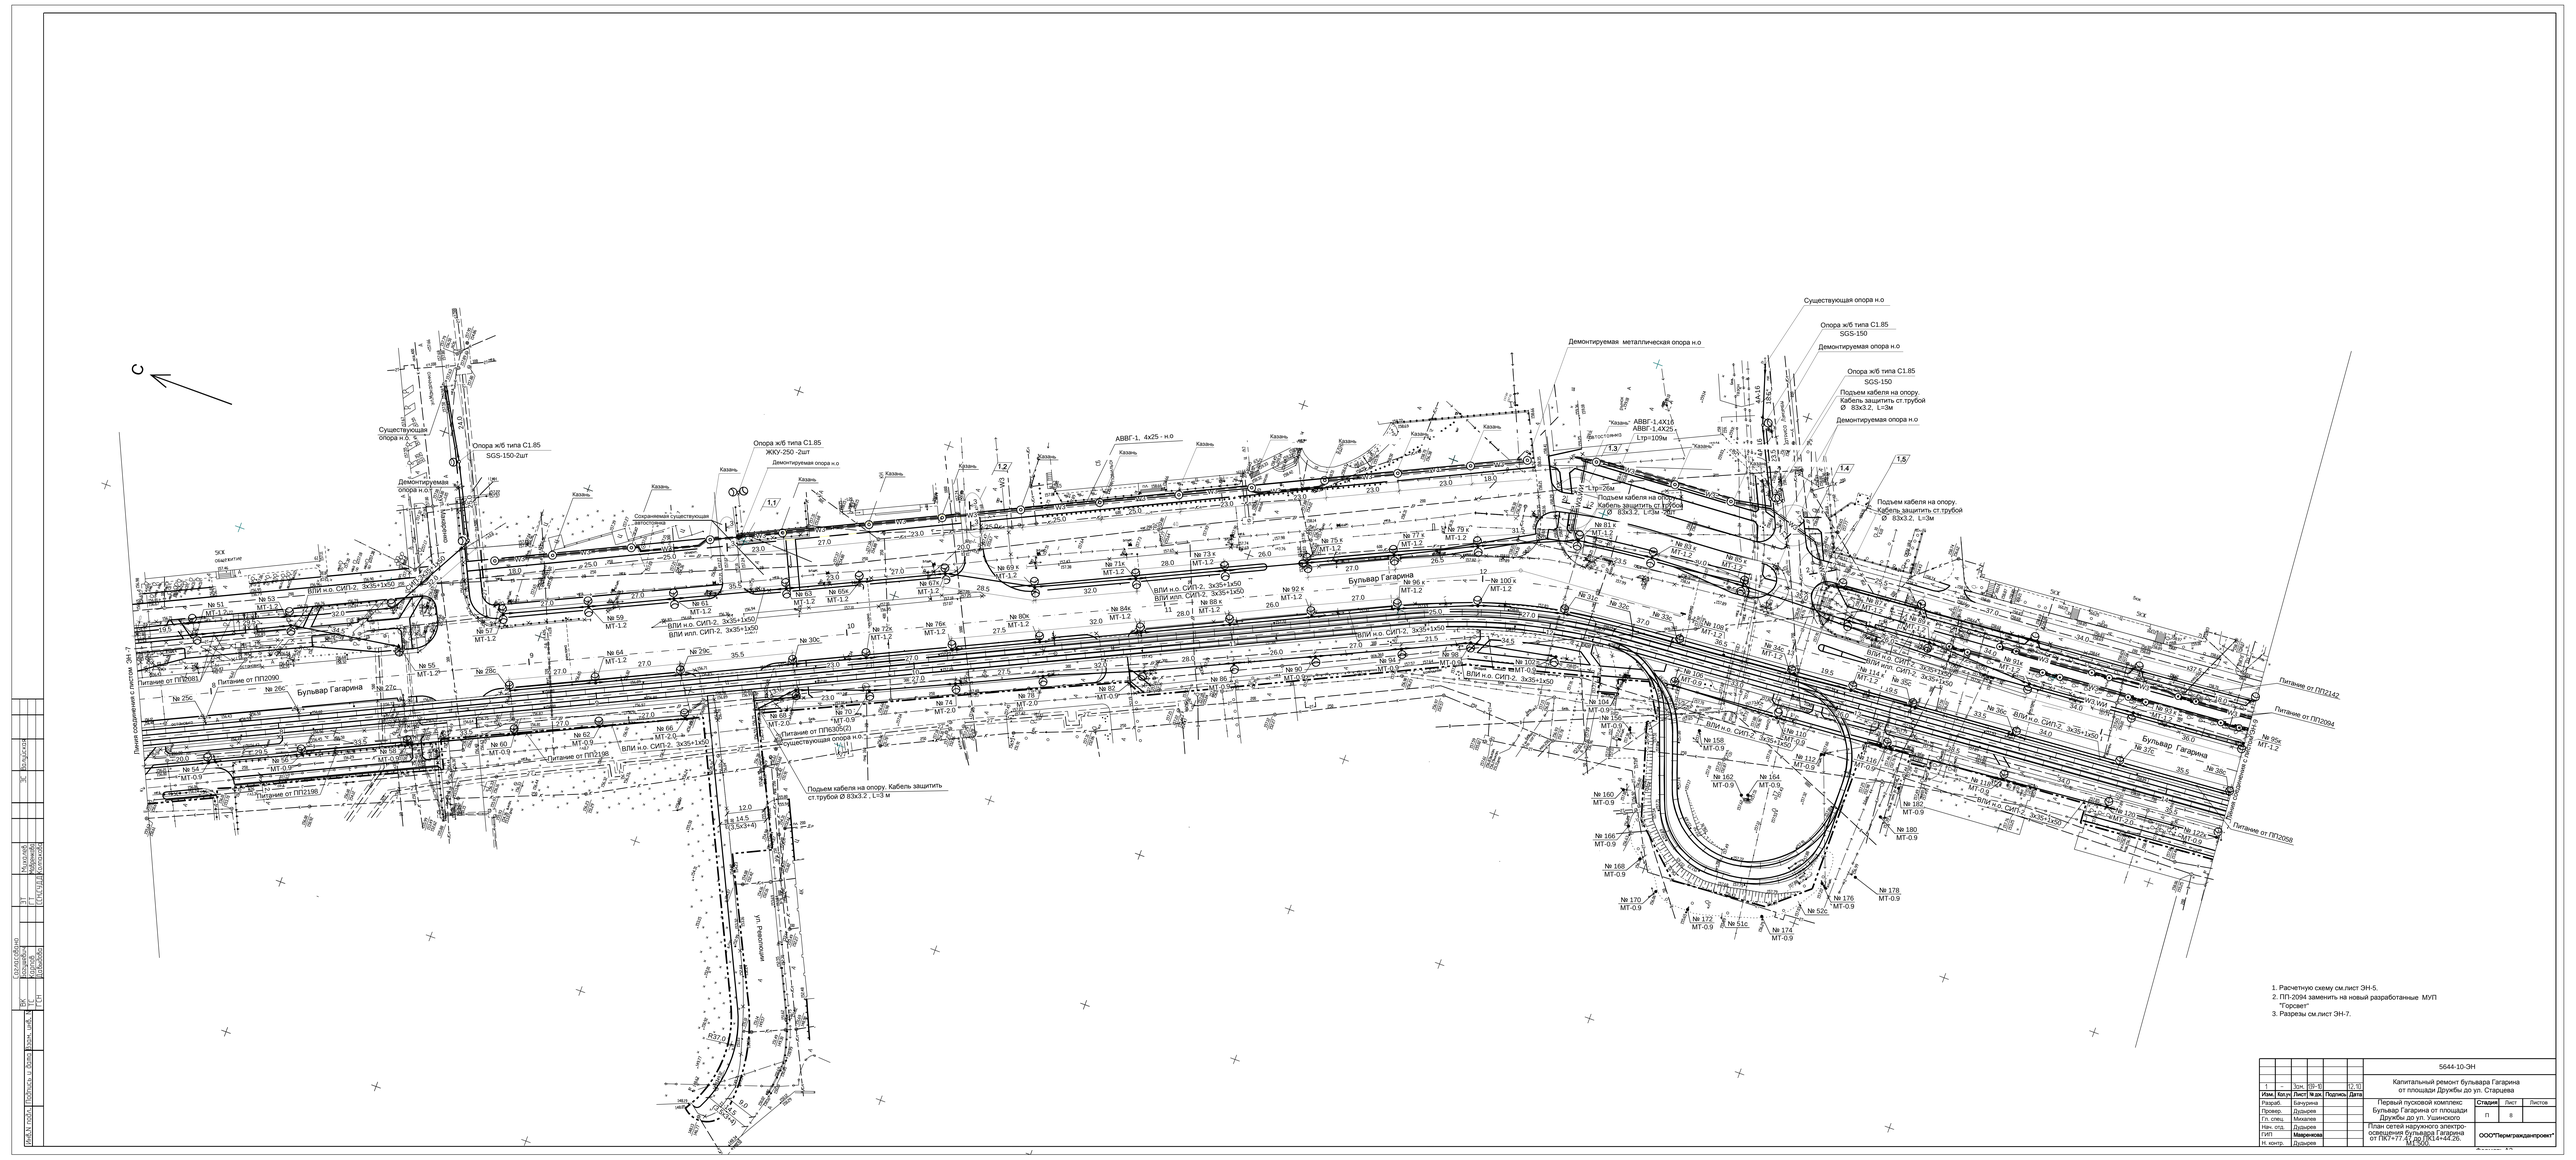
Существующая опора н.о
Опора ж/б типа С1.85
SGS-150-2шт
Опора ж/б типа С1.85
ЖКУ-250 -2шт
Демонтируемая опора н.о
Демонтируемая опора н.о
Существующая опора н.о
Опора ж/б типа С1.85
SGS-150
Демонтируемая опора н.о
Опора ж/б типа С1.85
SGS-150
Подъем кабеля на опору. Кабель защитить ст трубой Ø 83х3,2, L=3м
Демонтируемая опора н.о
Демонтируемая металлическая опора н.о
ABBГ-1, 4х25 - н.о
ABBГ-1-4Х18
ABBГ-1-4Х25+
Lтр=109м
Подъем кабеля на опору. Кабель защитить ст трубой Ø 83х3,2, L=3м
Подъем кабеля на опору. Кабель защитить ст трубой Ø 83х3,2, L=3м
Бульвар Гагарина
Питание от ПП2090
Питание от ПП2198
Питание от ПП2142
Питание от ПП2094
Питание от ПП2058
Питание от ПП3635(2)
Существующая опора н.о
Подъем кабеля на опору. Кабель защитить ст.трубой Ø 83х3,2 , L=3 м
ул. Революции
Линия соединения с листом ЭН-7
Линия соединения с листом ЭН-6
ВЛИ н.о. СИП-2, 3х35+1х50
ВЛИ н.о. СИП-2, 3х35+1х95
ВЛИ н.о. СИП-2, 3х35+1х120
ВЛИ инл. СИП-2, 3х35+1х50
5СК опалубление
Сохраняемая существующая автоопора
Казань
№ 51 МТ-1.2
№ 53 МТ-1.2
№ 55 МТ-1.2
№ 57 МТ-1.2
№ 59 МТ-1.2
№ 61 МТ-1.2
№ 63 МТ-1.2
№ 65к МТ-1.2
№ 67к МТ-1.2
№ 69 к МТ-1.2
№ 71к МТ-1.2
№ 73 к МТ-1.2
№ 75 к МТ-1.2
№ 77 к МТ-1.2
№ 79 к МТ-1.2
№ 81 к МТ-1.2
№ 83 к МТ-1.2
№ 85 к МТ-1.2
№ 87 к МТ-1.2
№ 89 к МТ-1.2
№ 91к МТ-1.2
№ 93 к МТ-1.2
№ 95 к МТ-1.2
№ 97 к МТ-1.2
№ 99 к МТ-1.2
№ 101 к МТ-1.2
№ 103 к МТ-1.2
№ 105 к МТ-1.2
№ 107 к МТ-1.2
№ 109 к МТ-1.2
№ 111 к МТ-1.2
№