


Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Фразмент плана 1 этажа

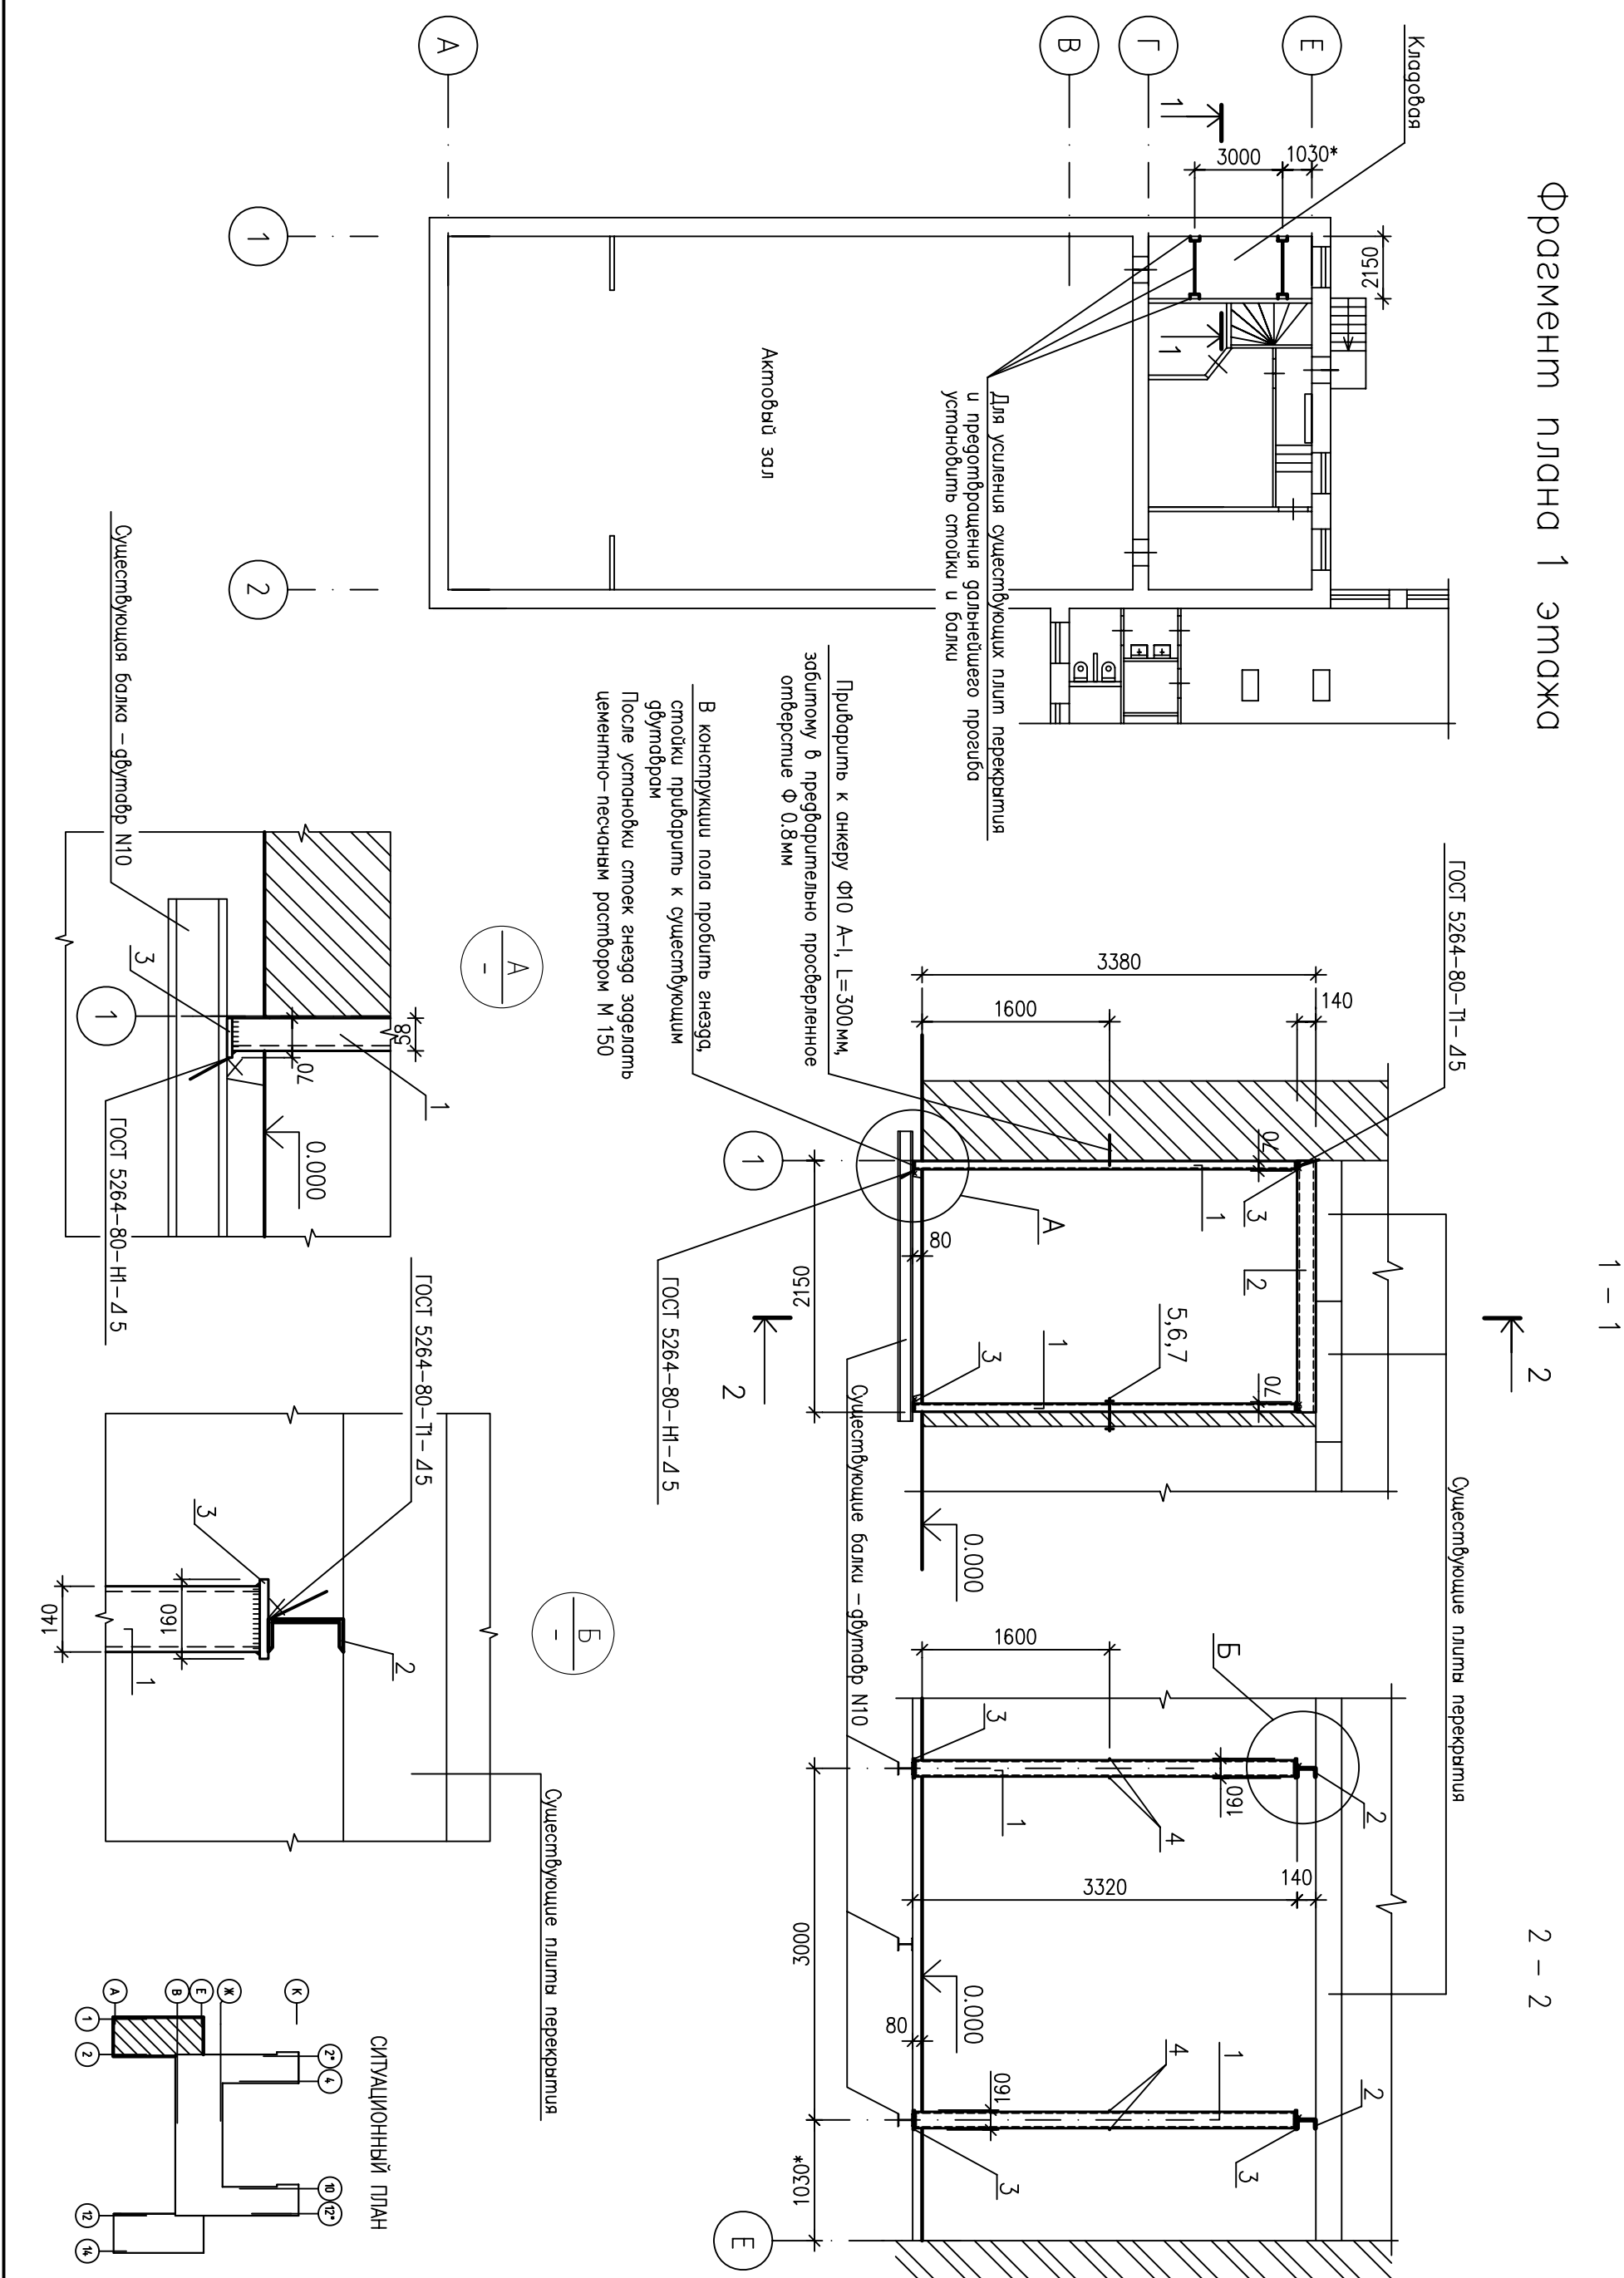

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИИ НА УСИЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ег, кг	Приме- чение
		<u>Искелния металлические</u>			
1		<u>Швеллер</u> N14 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88*			
		L=3000	4	40.6	
2		<u>Швеллер</u> С245 ГОСТ 27772-88* N14 ГОСТ 8240-97 L=2100	2	25.83	
3		<u>Лист</u> Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 27772-88*			
		160x70	8	0.88	
4	ГОСТ 5781-82*	Ф10 А-1, L=300мм	4	0.19	
5		Болт М16x240 ГОСТ 7798-70*	2	0.41	
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70*	4	0.003	
7		Шайба Ф16 ГОСТ 11371-78*	2	0.001	

1. Данный лист разработан согласно заключения о техническом состоянии строительных конструкций здания, выполненными проектными институтом (шпир 11-2010).
2. Сборку производить электросваркой Э-42 ГОСТ 9467-75*. Высота сборного шва 5мм.
3. Металлические узлы для окраски эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.
4. Все размеры уточнить по месту, в случае необходимости скорректировать размеры не изменяя схемы.

[illegible]