



Схема сопряжения сетей «Сетевой компании» и «Потребителя» приводится ниже. (Сети «Потребителя» показываются красным цветом, а сети «Сетевой компании» синим цветом).

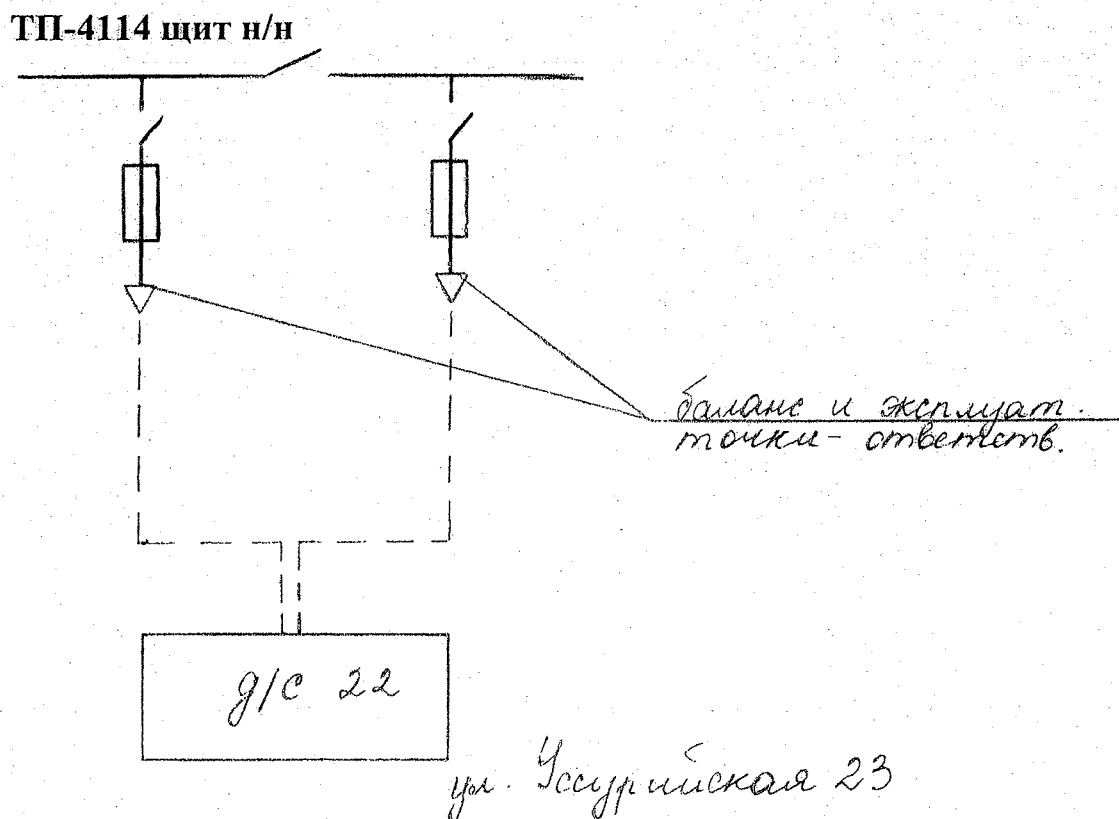

Ответственность за состояние контактных соединений на границе раздела эксплуатационной ответственности возлагается на владельца источника питания (подстанции, РП, ТП, ВЛ) или организацию, эксплуатирующую эти устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** указывается оперативное наименование фидеров, принятое Сетевой компанией.

3. Операции с коммутационными аппаратами, находящимися в пределах эксплуатационной ответственности «Потребителя» производятся в соответствии с «Положением по оперативно-технологическому