
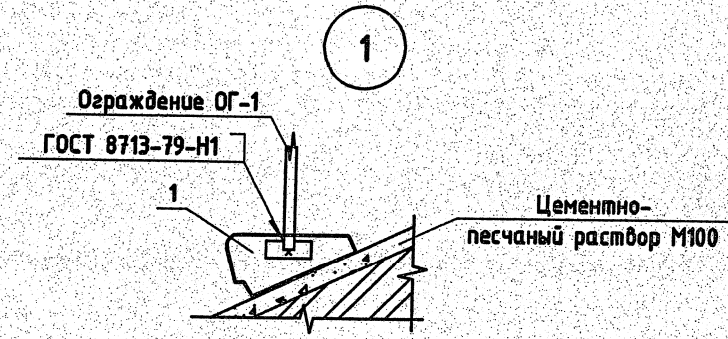
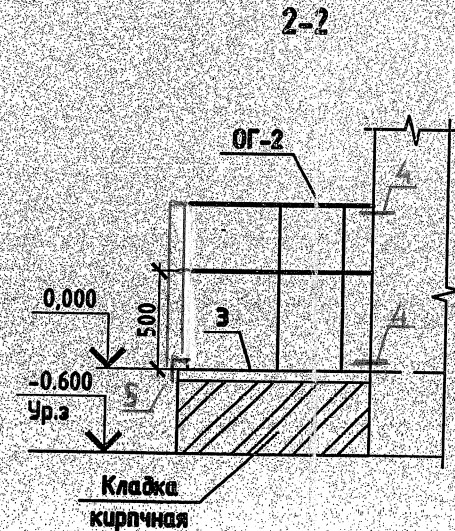
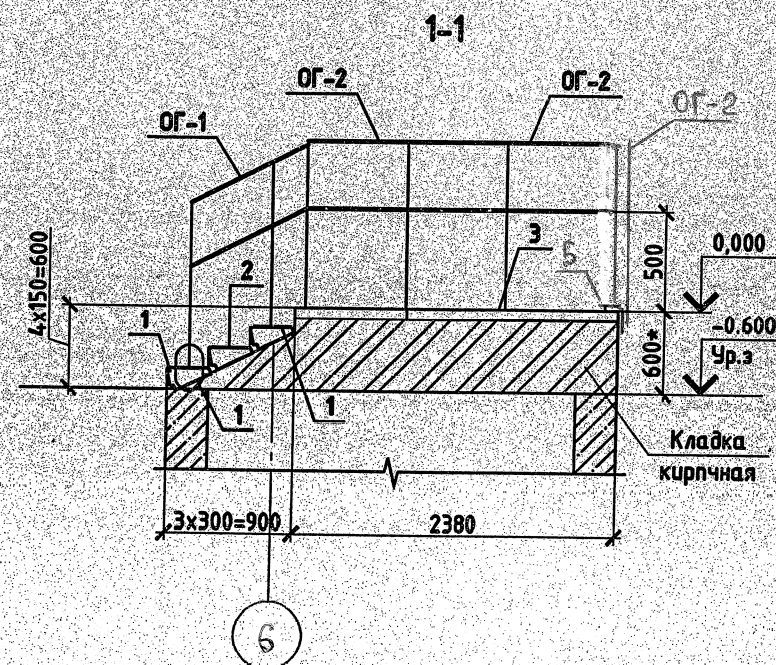


Крыльцо К1

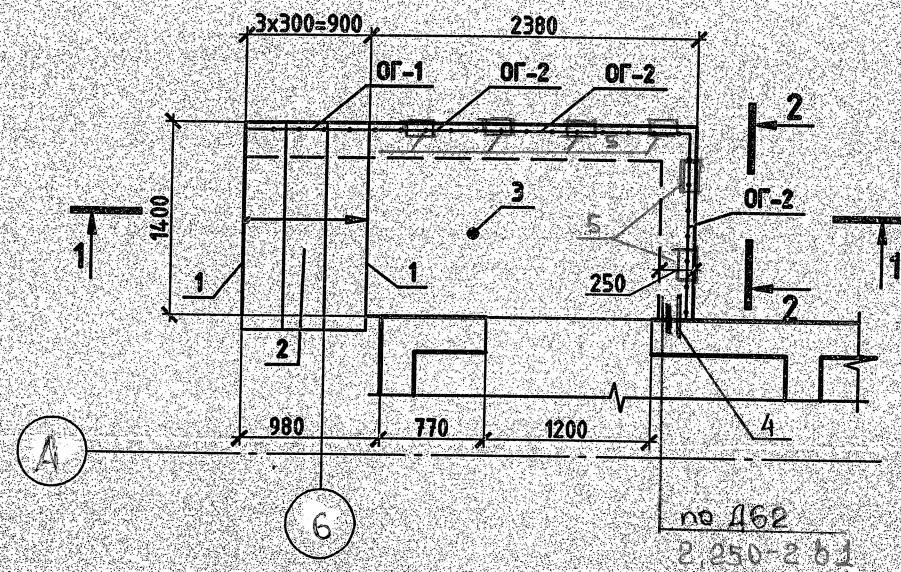

Спецификация крыльца К1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	ГОСТ 8717.1-84-02.0.03	ЛС 15-Б-1	2	160	
2		ЛС 15	1	160	
3	3.006.1-8 вып. 3-1	ПД300.150.12-15	1	1330	
ОГ-1	по 1.256.2-2	МД-1200х940(нхл)	1	17,28	
ОГ-2	1.256.2-2	ПД-12.12Р	3	20,31	
4	ГОСТ 103-76*	Полоса 10х30 $\ell=250$	2	0,6	
5	ГОСТ 8503-93	Уголок 80х5 $\ell=150$	6	1,1	

- Общие указания см. лист 1.
- Кладку толщиной 250мм выполнить из керамического полнотелого одинарного кирпича марки КОРПо 1Нф 150/2.0/35/ ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе марки М75.
- Монтажную сварку производить электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75, толщину швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов, сварные швы по ГОСТ 8713-79.
- Размеры со знаком * уточнить по месту.
- Поз.3 обрезать по месту.
- поверхность крыльца облицевать плиткой ПНГ 150х150(148х148х10.0) ГОСТ 6787-2001.
- Поз.5 пристрелить дюбелями. Ограждения приварить к поз.5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан: 245-1-КЖ			
Гл. спец.	Миткевич		04.12
Н.Контр	Черемных		04.12
Инв. No	13475		

И-0607-КЖ

МДОУ "Детский сад №22 г. Пермь"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Содержание	Страница	Лист	Листов
Исполн.	Лобанкова					Демонтаж и восстановление эвакуационных выходов здания МДОУ "Детский сад №22" г.Пермь	Р	15	
Гл.констр.	Капранов								
Рук. гр.	Тихонов								
Разраб.	Тарасова					Крыльцо К1			000 "Инженер"

И-0607-КЖ(15-6)

Фотопечать А3