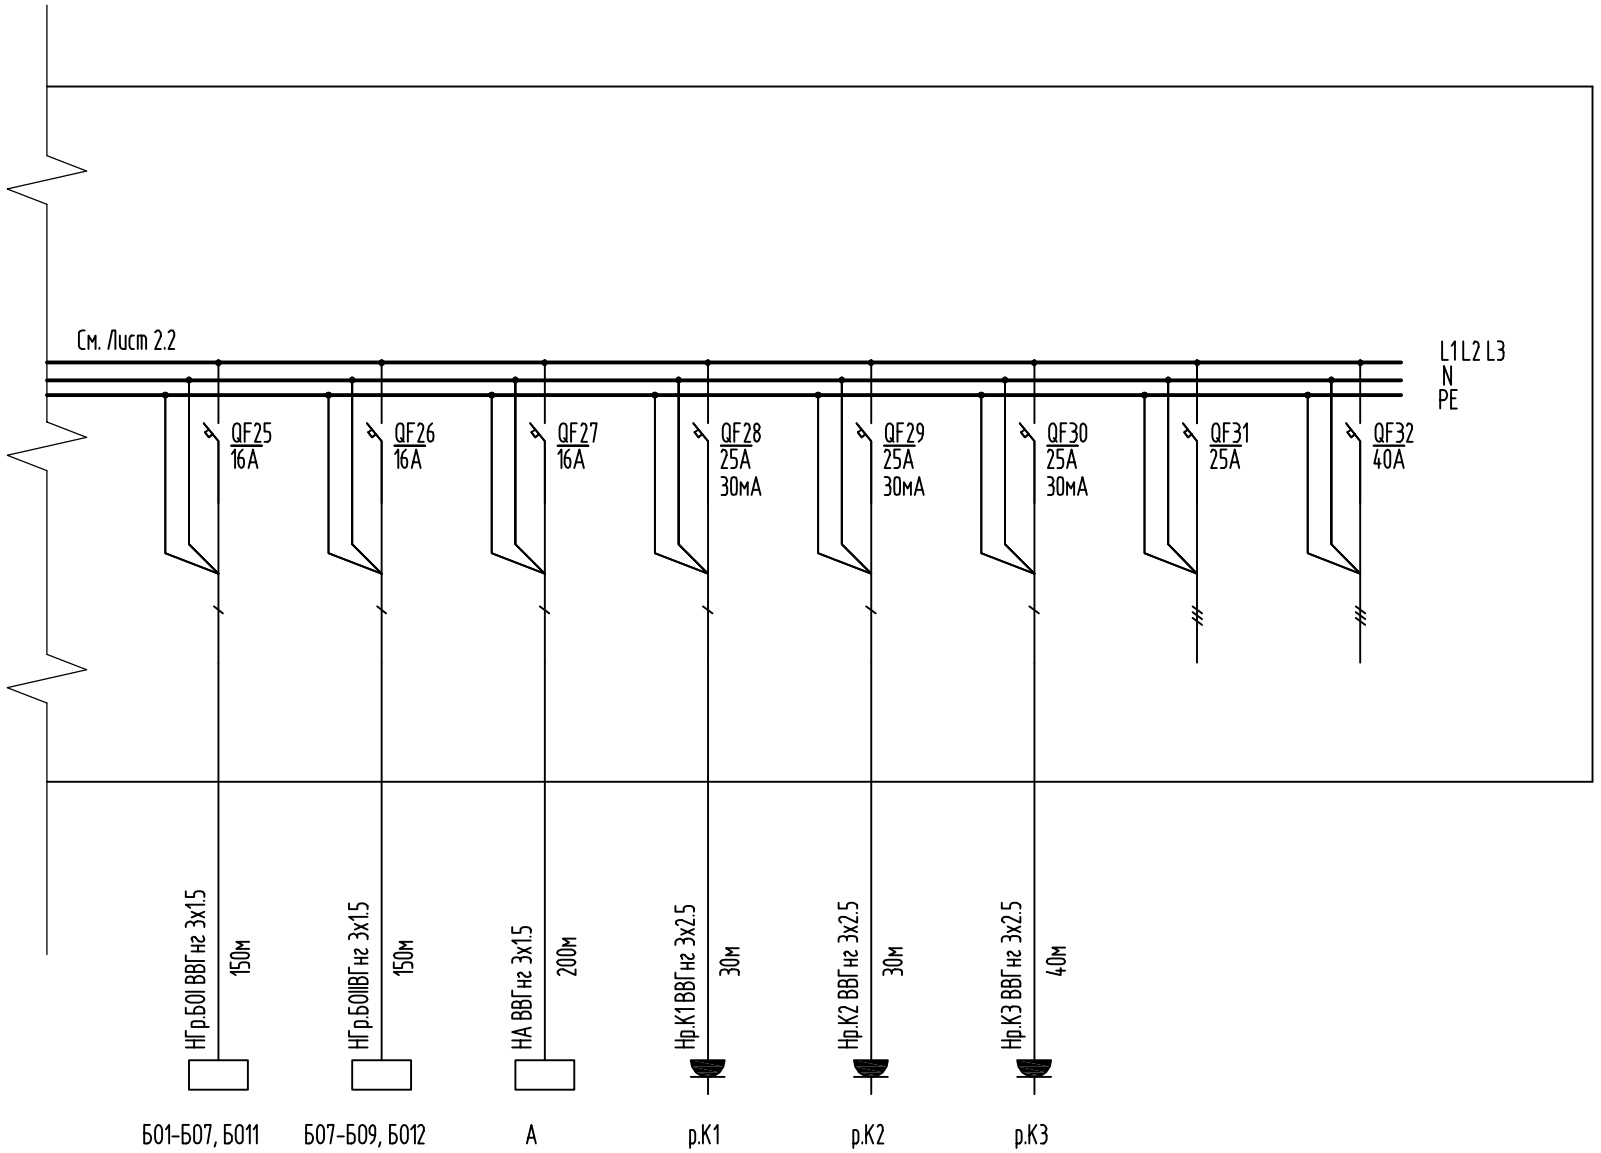

Данные питающей сети									
Шкаф распределительный N по плану, тип	Номинальный ток рубильника, А								
	Авт. выкл. ввода: Номинальный ток, А								
	Авт. выкл. ввода: Ток плав. вст. расц.авт., А								
	Авт. выкл. отходящей линии: Номинальный ток, А								
	Авт. выкл. отходящей линии: Ток плав. вст. расц.авт., А								
Тип и номинальный ток пускового аппарата, А Ток уставки теплового реле пускателя, А Номинальный ток уставки расцепителя автомата, А									
Маркировка трассы, марка, количество и число жил, сечение проводника Длина участка сети, М									
Электроприемник: Условные обозначения по плану		Б01-Б07, Б011	Б07-Б09, Б012	А	р.К1	р.К2	р.К3		
Электроприемник: Номинальная мощность, кВт		1.0	1.0	0.3	0.6	0.6	0.6	5,0	
Электроприемник: Номинальный ток, А		5.4	5.4	1.6	3.5	3.5	3.5	16,0	
Наименование механизма и N по технологическому плану		Бактерицидные облучатели Б01-Б07, Б011	Бактерицидные облучатели Б08-Б010	Аварийное освещение	Розетка канализационой задвижки К1	Розетка канализационой задвижки К2	Розетка канализационой задвижки К3	Шкаф управления вентиляцией	Резерв

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	2011/12-08-ЭО,ОС	Лист 2.2

Копировал:

Формат А3