


## Эксплуатация по меж修为

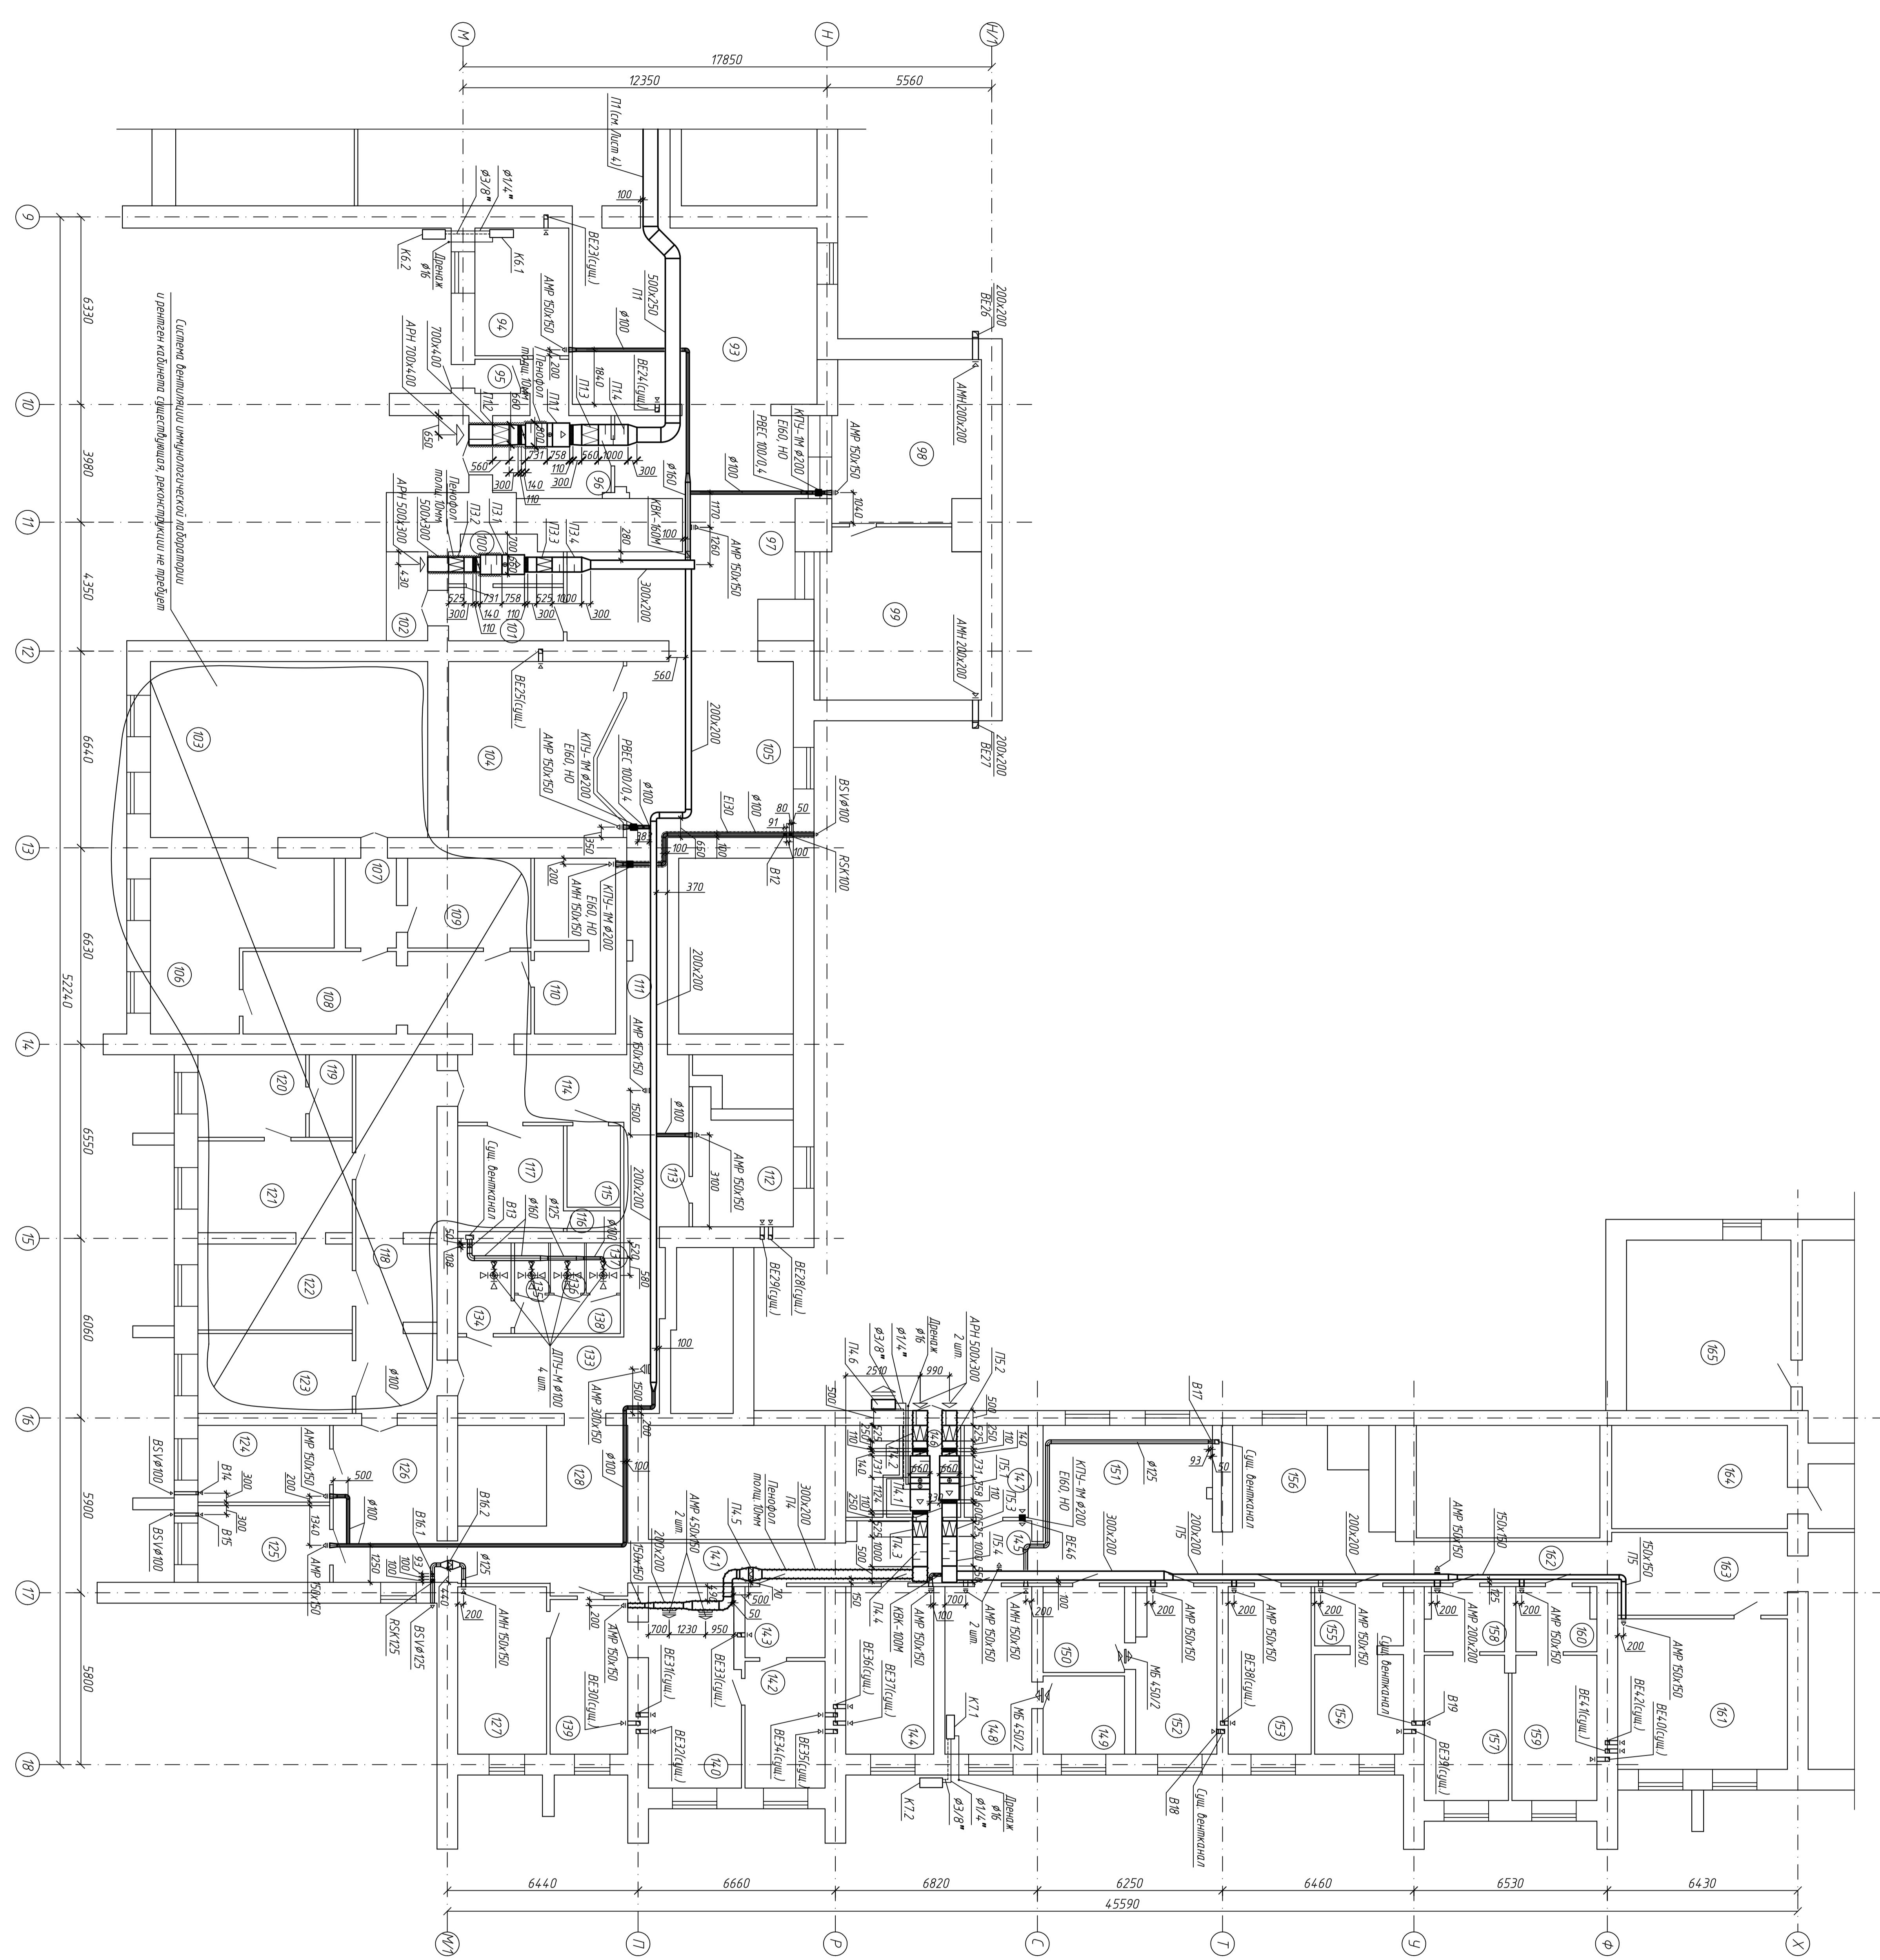

Протокол №

1. Гидроиз厶жливая балансировка промышленные
2. Определение давления в баке по паспорту

2012/03/03-УДВ							
Номер	Наименование	Показатель	Комп				
93	Ход	4,9,7					
94	А/Г	13,7					
95	Танген	7,7					
96	Запасной блок	10,6					
97	Ход	44,5					
98	Гидрорасшир	29,4					
99	Одометрическая	29,4					
100	Венткамера	5,5					
101	Задачный блок	6,6					
102	Запасной блок	3,7					
103	Ход	55,6					
104	Рекуператор	31,6					
105	Ход	32,4					
106	Кодынет	27,6					
107	Гидрол	5,4					
108	Ход	25,2					
109	Ход	13,1					
110	Архив	13,3					
111	Кодынет	7,8					
112	Кодынет	11,7					
113	Кодынет	14,1					
114	Кодынет	10,9					
115	Кодынет	4,8					
116	Диагност	1,2					
117	Кодынет	11,7					
118	Кодынет	32,1					
119	Гидропомое	4,2					
120	Кодынет	10,2					
121	Кодынет	19,7					
122	KO3	5,1					
123	Кодынет	14,1					
124	Кодынет	11,6					
125	Кодынет	11,6					
126	Ход	19,7					
127	Нижний передний	17,0					
128	Кодынет	16					
129	Кодынет	23,3					
130	Кодынет	11,6					
131	Лиценз	5,5					
132	Лиценз	16					
133	Лиценз	16					
134	Лиценз	16					
135	Лиценз	16					
136	Лиценз	16					
137	Лиценз	16					
138	Кодынет	3,9					
139	Кодынет	13,7					
140	Кодынет	20,4					
141	Кодынет	9,7					
142	Лиценз	11,4					
143	Лиценз	11,4					
144	Кодынет	16,9					
145	Кодынет	13,3					
146	Запасной блок	4,5					
147	Эксперименталь	6,5					
148	Кодынет	15,4					
149	Кодынет	7,7					
150	Кодынет	7,7					
151	Кодынет	23,3					
152	Кодынет	15,9					
153	Кодынет	77,7					
154	Кодынет	15,4					
155	Кодынет	6,0					
156	Ход	23,3					
157	Кодынет	14,4					
158	Кодынет	4,4					
159	Кодынет	14,1					
160	Кодынет	4,4					
161	Кодынет	30,1					
162	Кодынет	12,2					
163	Кодынет	16,5					