


Согласовано

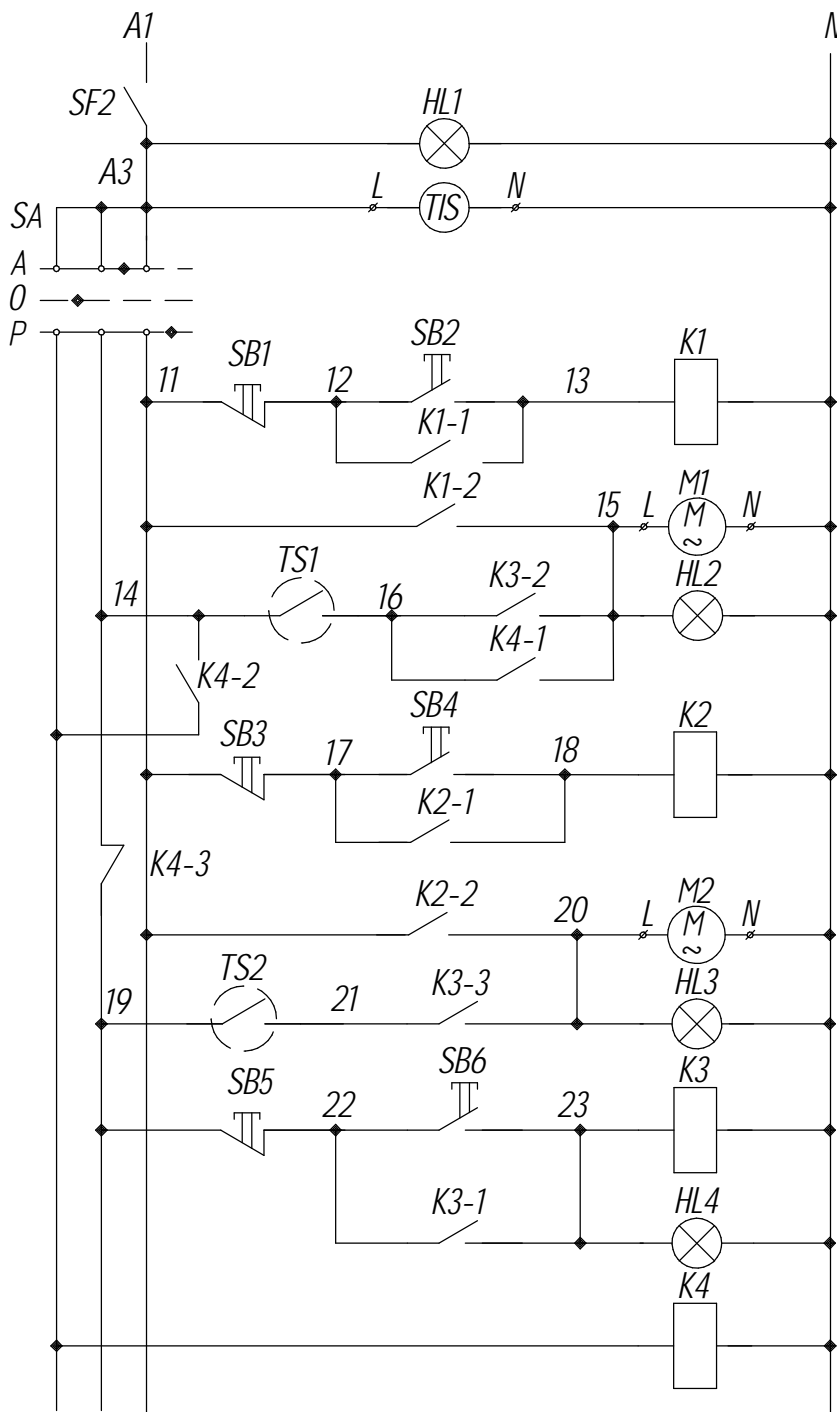

Контроль питания
Прибор измерения температуры
Выбор режима управления (Ручной/Автоматический)
Управление насосом №1
Насос №1 в работе
Управление насосом №2
Насос №2 в работе
Автоматическое управление насосами

Примечание: TS1-отключается при $t \geq 60^\circ\text{C}$, включается при $t \leq 40^\circ\text{C}$
 TS2-отключается при $t \geq 80^\circ\text{C}$, включается при $t \leq 70^\circ\text{C}$
 Параметры температуры задаются при наладке системы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ТПК.0012.02		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Чертил	Аликин				
Разраб.	Зотеев				
Утв.	Злобин				
Узел приготовления горячей воды			Стадия	Лист	Листов
Схема принципиальная управления насосами				8	14
			ООО "ТД"Теплоприборкомплект"		

Формат А4