




Перемычка металлическая ПМ1

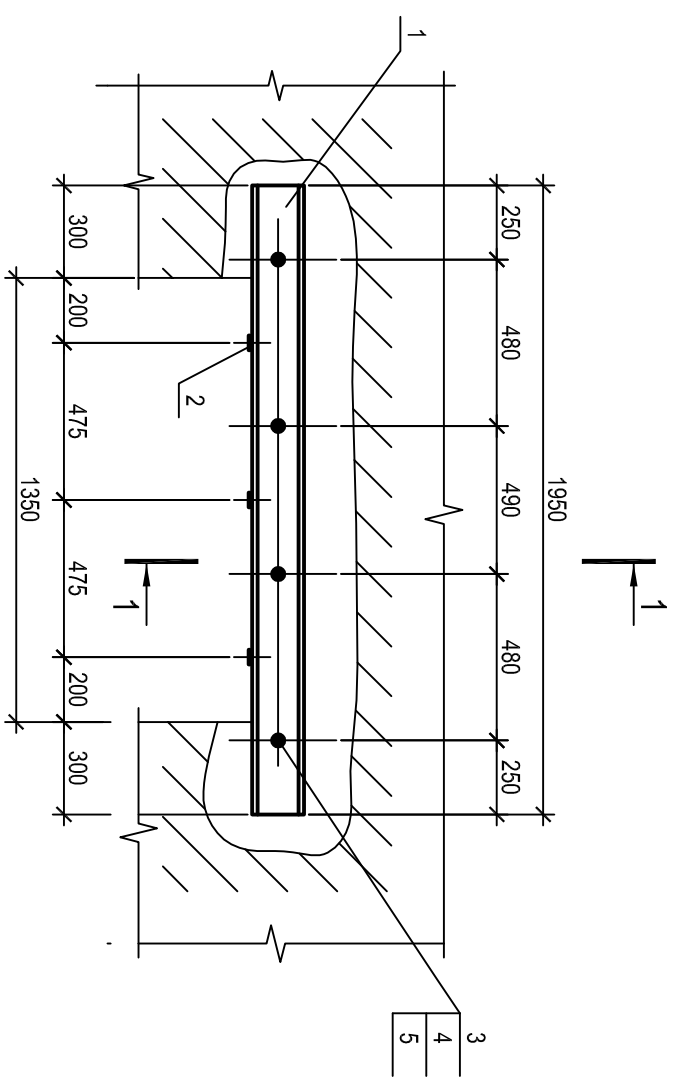

1 - 1

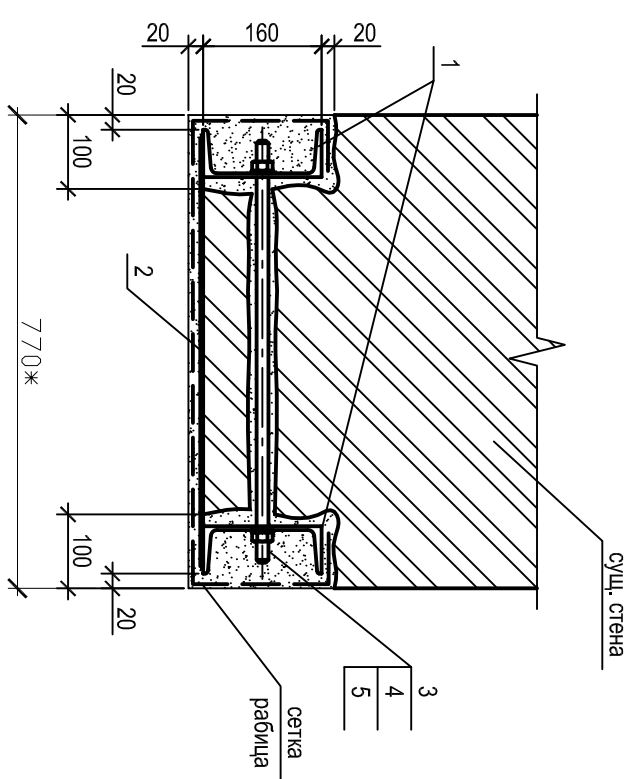

Поз. 3

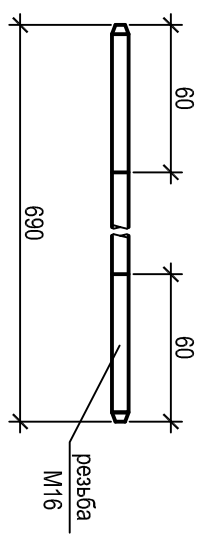

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПЕРЕМЫЧКУ ПМ1

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг.	Примеч.
1		Швеллер <u>16П ГОСТ8240-97</u> L=1950	2	27,7	
2		Полоса <u>4х40 ГОСТ103-76</u> L=710	3	0,9	
3		Круг <u>А-16 ГОСТ 2590-88</u> L=690	4	1,1	
4		ГОСТ 5915-70	8	0,03	
5		ГОСТ 11371-78*	8	0,01	

- Перемычка ПМ1 маркирована на листах марки АР.
- Для устройства проема в существующем здании выполнить металлическую перемычку в следующей последовательности:
 - в стене просверлить отверстия для болтов;
 - пробить горизонтальную штрабу с одной стороны стены, установить швеллер поз.1 и вставить болты;
 - пробить штрабу с другой стороны стены, установить второй швеллер и перемычку стянуть болтами;
 - пробить проем;
 - приварить стальные полосы - 40х4 к швеллерам поз. 1;
 - катеты швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов;
 - все зазоры между стальными элементами и кладкой тщательно, со штыковой, зачеканить цементным раствором М100.
 - перемычку обернуть сеткой "Рабица" и обетонировать бетоном В15 на мелком заполнителе.
- Размеры со знаком * уточнить по месту.

						2012-80-КР				
						МБУЗ "Детская городская поликлиника №10" г. Перми по ул. Г.Хасана, 10а				
Изм.	Кол.лч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Проектир.		Непобина			11.12					
Н. контроль		Юнусов			11.12	Капитальный ремонт молочной кухни МБУЗ "Детская городская поликлиника №10" г. Перми по ул. Солдатова, 34				
Перемычка ПМ1						ООО"Энергострой" 2012г.				