Спецификация заполнения оконных и дверных проемов

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
		Окна		
ОК 1	Индивидуальное изделие	ОП ОСП 1160х720 (h) / В2-В-Г-Б-Г	3	см.т.т.п.2
		Двери		
1	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-9	10	см.т.т.п.3
2	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-9 Л	4	см.т.т.п.3
3	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-8 Л	1	см.т.т.п.3
4	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-7	3	см.т.т.п.3
5	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-7 Л	1	см.т.т.п.3
6	ООО "КРЕПАР"	ДМО - 1 (EI 60) 900 - 2100	5	см.т.т.п.3
7	Индивидуальное изделие	ДХ 1130х1980	1	см.т.т.п.3
8	ГОСТ 31173-2003	ДСН ДКН 2100х1280	3	см.т.т.п.3
9	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ДКН 2100х1280	3	* 1 дверь установить с маскитной сеткой

1. Данный лист смотреть совместно с л .3 данного комплекта чертежей.

2. Изготовление и монтаж индивидуальных оконных блоков ОК 1 из ПВХ-профилей выполняет в соответствии с ГОСТ 30674-99 специализированная фирма по усмотрению Заказчика . Подоконные доски - индивидуальные, из ПВХ-профиля (шириной 700 мм).
Остекление оконного блока ОК 1 - одинарное.

3. Существующие дверные блоки демонтировать .
Изготовление и монтаж индивидуальных дверных блоков выполняет специализированная фирма по усмотрению Заказчика.
Наружные дверные блоки (поз. 8,9) - металлические, утепленные, с порогом, выполнить в соответствии с ГОСТ 31173-2003.
Внутренние дверные блоки (поз. 1-5) - деревянные, выполнить в соответствии с ГОСТ 6629-88.
Дверные блоки (поз. 6) - металлические (степень огнестойкости EI 60), противопожарные, должны иметь приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах и не должны иметь запоров , препятствующих их открыванию без ключа.

4. Швы и зазоры дверных и оконных проемов заполнить монтажной пеной Makroflex.

5. Полотна всех противопожарных дверей , двери наружные и тамбурные укомплектовываются дверными самозакрывателями-доводчиками марки E-604 (производитель Oubao) и уплотняющими прокладками.

6. Перед изготовлением оконных и дверных блоков необходимо предварительно выполнить обмеры соответствующих проемов.

ОК 1

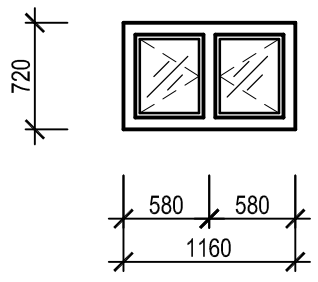

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Быкова			08.12
Инженер		Братчикова			08.12
Н.контр.		Юнусов			08.12

2012-80-АС

МБУЗ "Детская городская поликлиника №10" г.Перми по ул. Г.Хасана, 10а

Капитальный ремонт молочной кухни МБУЗ "Детская городская поликлиника №10" г. Перми по ул. Солдатова, 34

Стадия	Лист	Листов
РД	6	8

Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов

ООО "Энергострой", 2012г.

Копировал

А3