


B1, T3

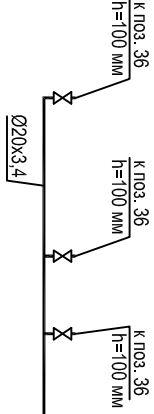

1. Неукрепленные подводы к приборам имеют диаметр 20х3,4 мм.
2. Все манжеты водопровода продолжить в изоляции.
3. Относительная отметка 0,000 соответствует полу первого этажа.
4. На чертеже указаны отметки низа труб.

г.Перми по ул. Г.Хасана, 10а