


| | |
|----------------|--|
| Инф. N подп. | |
| Подпись и дата | |
| Взам. инф. N | |

| | |
|--|---------------------------------|
| Аппарат вводной Т _{уп} , I (А) I _н расцепителя или плавкая вставка, (А) | |
| Шины распределительной сети | |
| Аппарат отходящей линии Т _{уп} , I (А) I _н расцепителя или плавкая вставка, (А) | |
| Марка, число и сечение жил кабеля, длина, м | Длина участка сети, м |
| Электроприемник | Условное изображение |
| | Обозначение |
| | Мощность, кВт |
| | Ток I _{ном} , А |
| | Подключение к линии |
| | Отклонение U _{ном} , % |
| | Ток КЗ в конце линии, А |
| Назначение | |

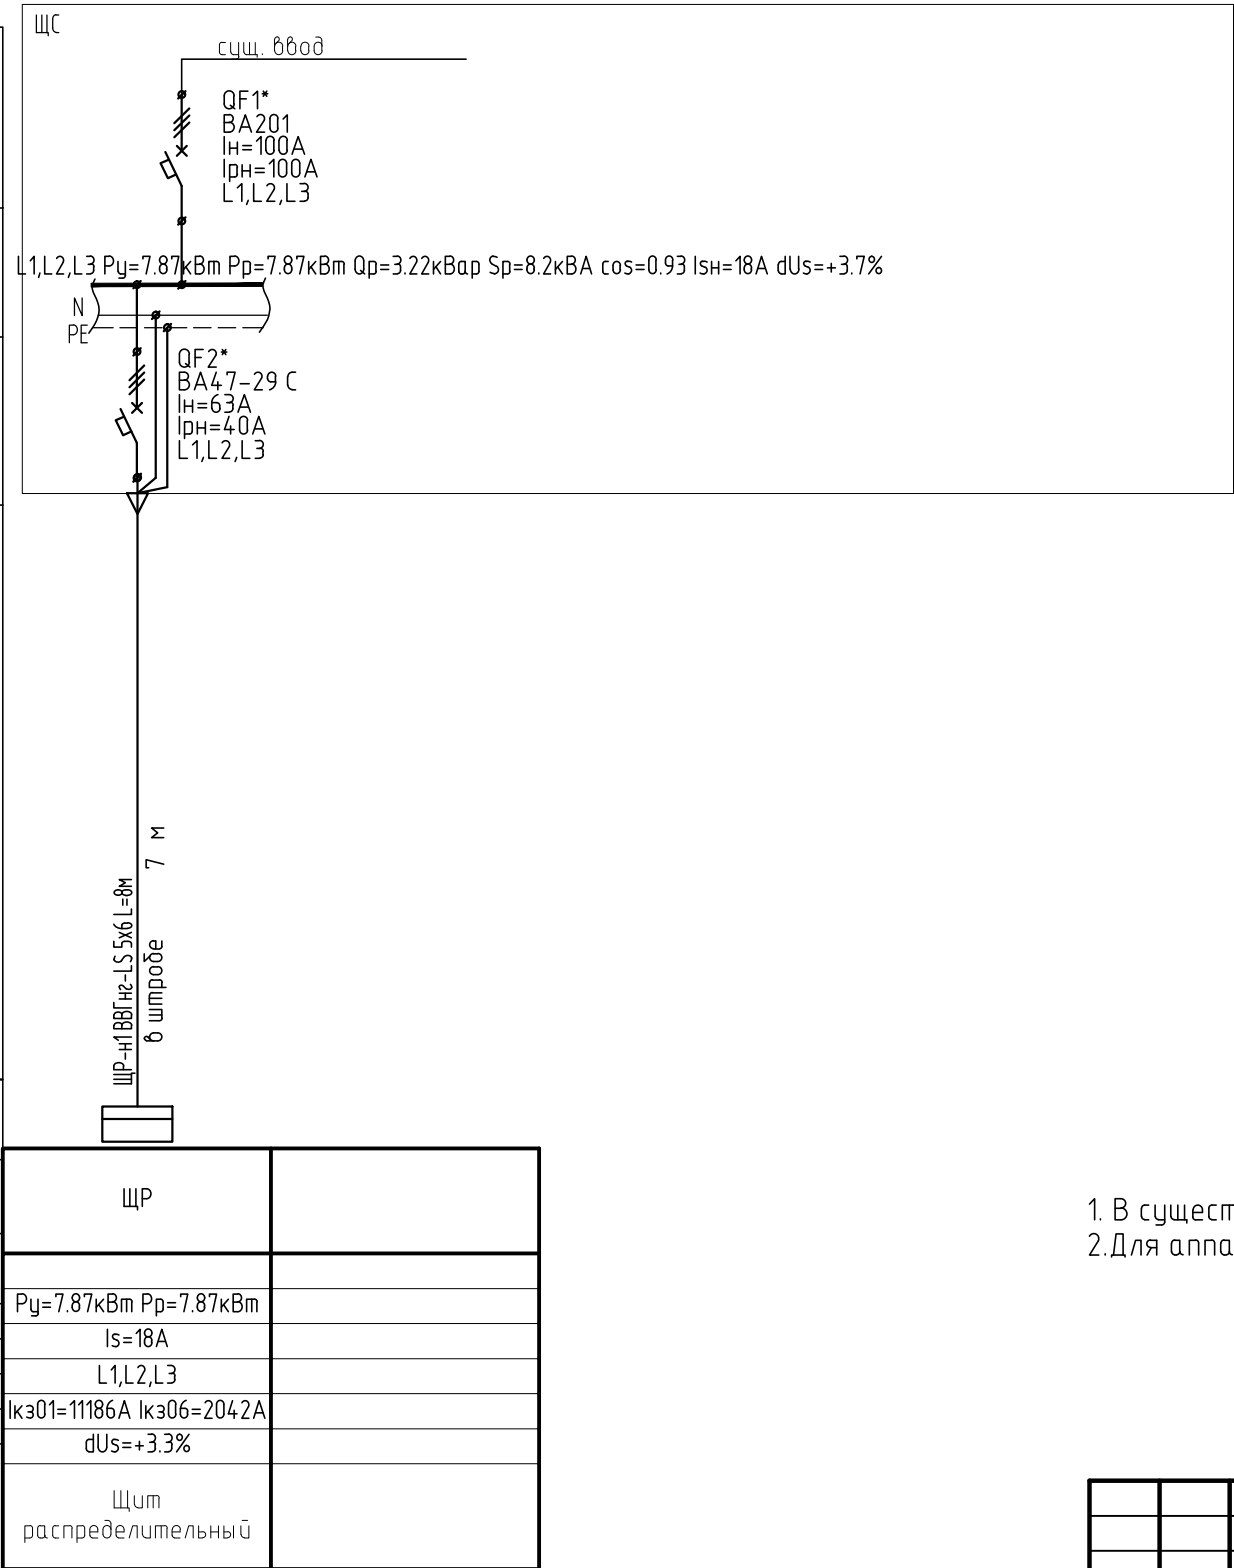

ПРИМЕЧАНИЕ

1. В существующий щит ЩС установить автоматический выключатель QF2.

2. Для аппаратов со знаком * маркировка дана условно.

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|--------|-------|-------|--|---------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 322-2013-ЭМ | | | |
| | | | | | | МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111 | | | |
| Кол. уч. | Изм. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Капитальный ремонт помещений для размещения кабинета маммографии | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | Р | 3 | |
| Разработал | | Шумилов А.А. | | | 10.13 | Щит ЩС. Схема электрическая однолинейная. | ООО "Пермская проектная студия" | | |
| | | | | | | | | | |