



Согласовано					
Инф. № подл.	Взам. инв. №		Подп. и дата		

Антресольный этаж

Второй этаж

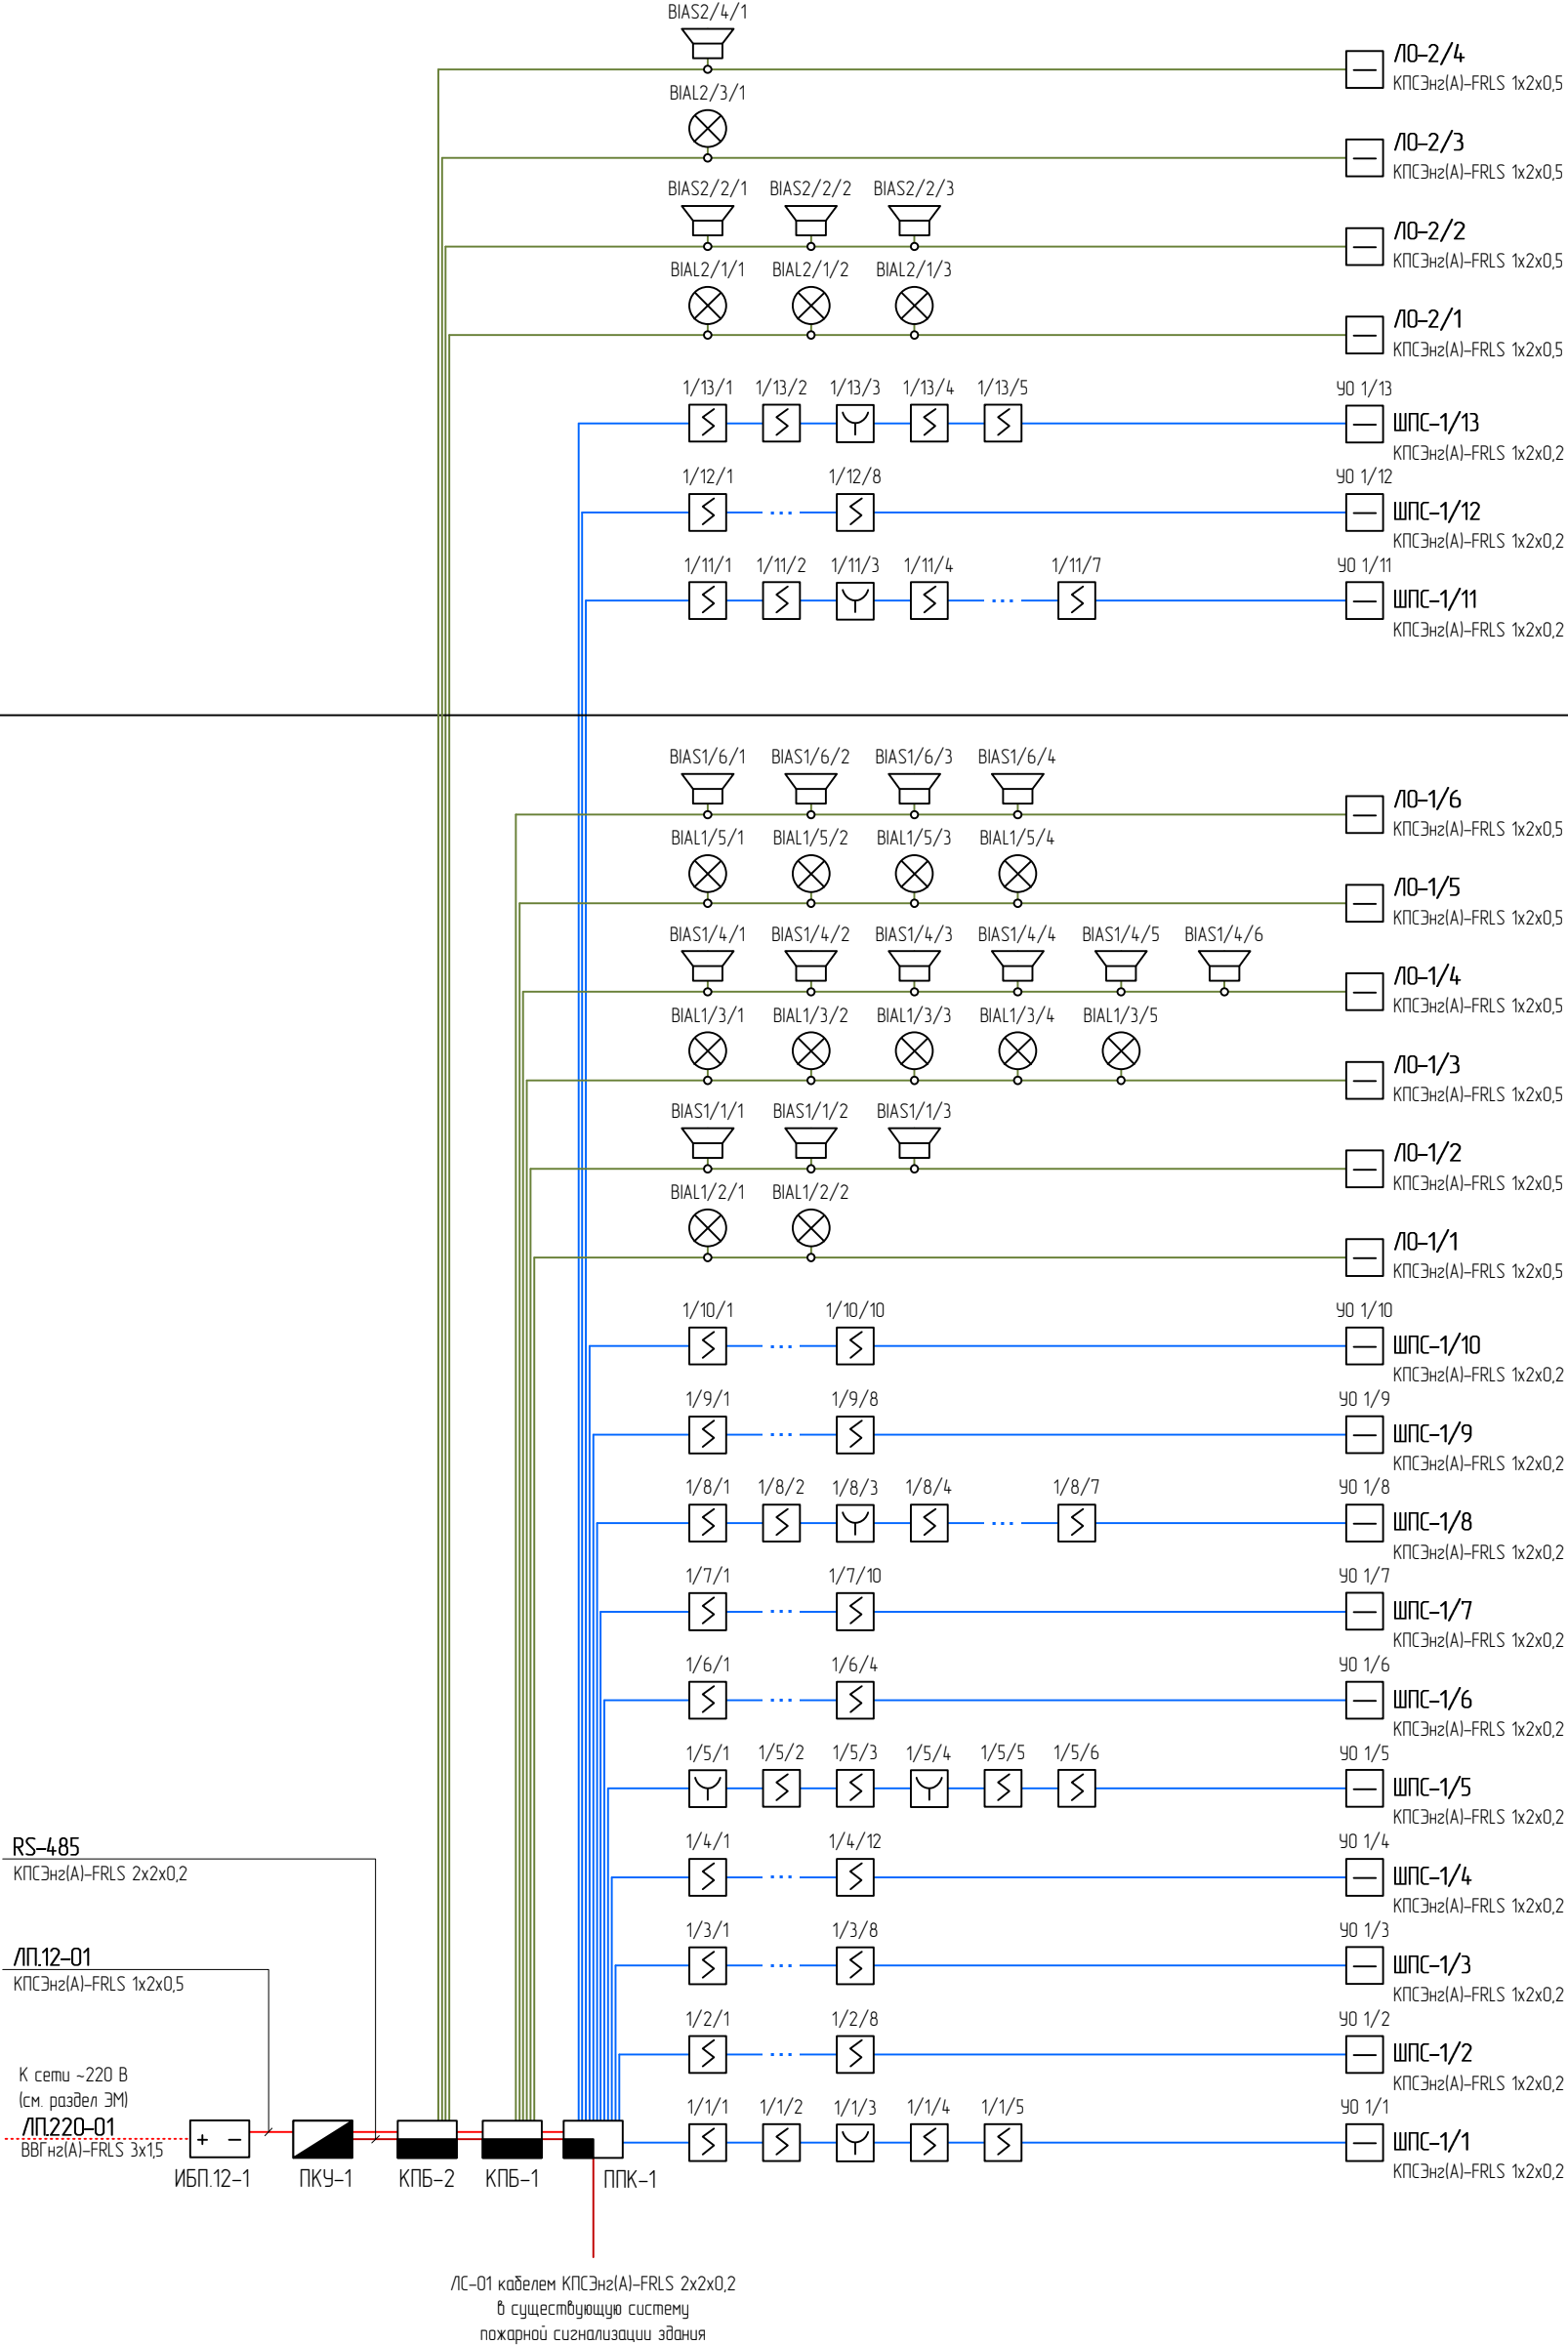

						6113-ПС			
						Капитальный ремонт чердачного и междуэтажных перекрытий по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 10			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Галкин					П	2	
Гл. спец.		Лозинков							
						Структурная схема	ООО «ПрофПроект»		
Н.контр.									